



ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		หน่วย (ลบ.ม.)	เงิน (บาท)
	จำนวนหน่วย (ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหน่วย (ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด
มกราคม	410.00	9,974.97	363.00	8,635.65	ลด -11.46 %	ลด -13.43 %
กุมภาพันธ์	509.00	12,199.08	412.00	9,921.21	ลด -19.06 %	ลด -18.67 %
มีนาคม	461.00	11,413.91	367.00	9,316.06	ลด -20.39 %	ลด -18.38 %
เมษายน	265.00	7,840.97	298.00	8,046.30	เพิ่ม 12.45 %	เพิ่ม 2.62 %
พฤษภาคม	342.00	8,873.30	267.00	7,037.82	ลด -21.93 %	ลด -20.69 %
มิถุนายน	377.00	9,576.07	300.00	7,808.86	ลด -20.42 %	ลด -18.45 %
กรกฎาคม	645.00	14,993.16	398.00	9,455.81	ลด -38.29 %	ลด -36.93 %
สิงหาคม	469.00	11,009.61	557.00	13,126.88	เพิ่ม 18.76 %	เพิ่ม 19.23 %
กันยายน	505.00	11,552.16				
ตุลาคม	596.00	13,966.82				
พฤศจิกายน	347.00	8,161.00				
ธันวาคม	325.00	7,938.55				
รวม	5,251.00	127,499.60	2,962.00	73,348.59		
เฉลี่ย	437.58	10,624.97	370.25	9,168.57		

ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ลำนานา พิษณุโลก
จำนวนหน่วย (ลบ.ม)
ปี พ.ศ. 2567 - 2568

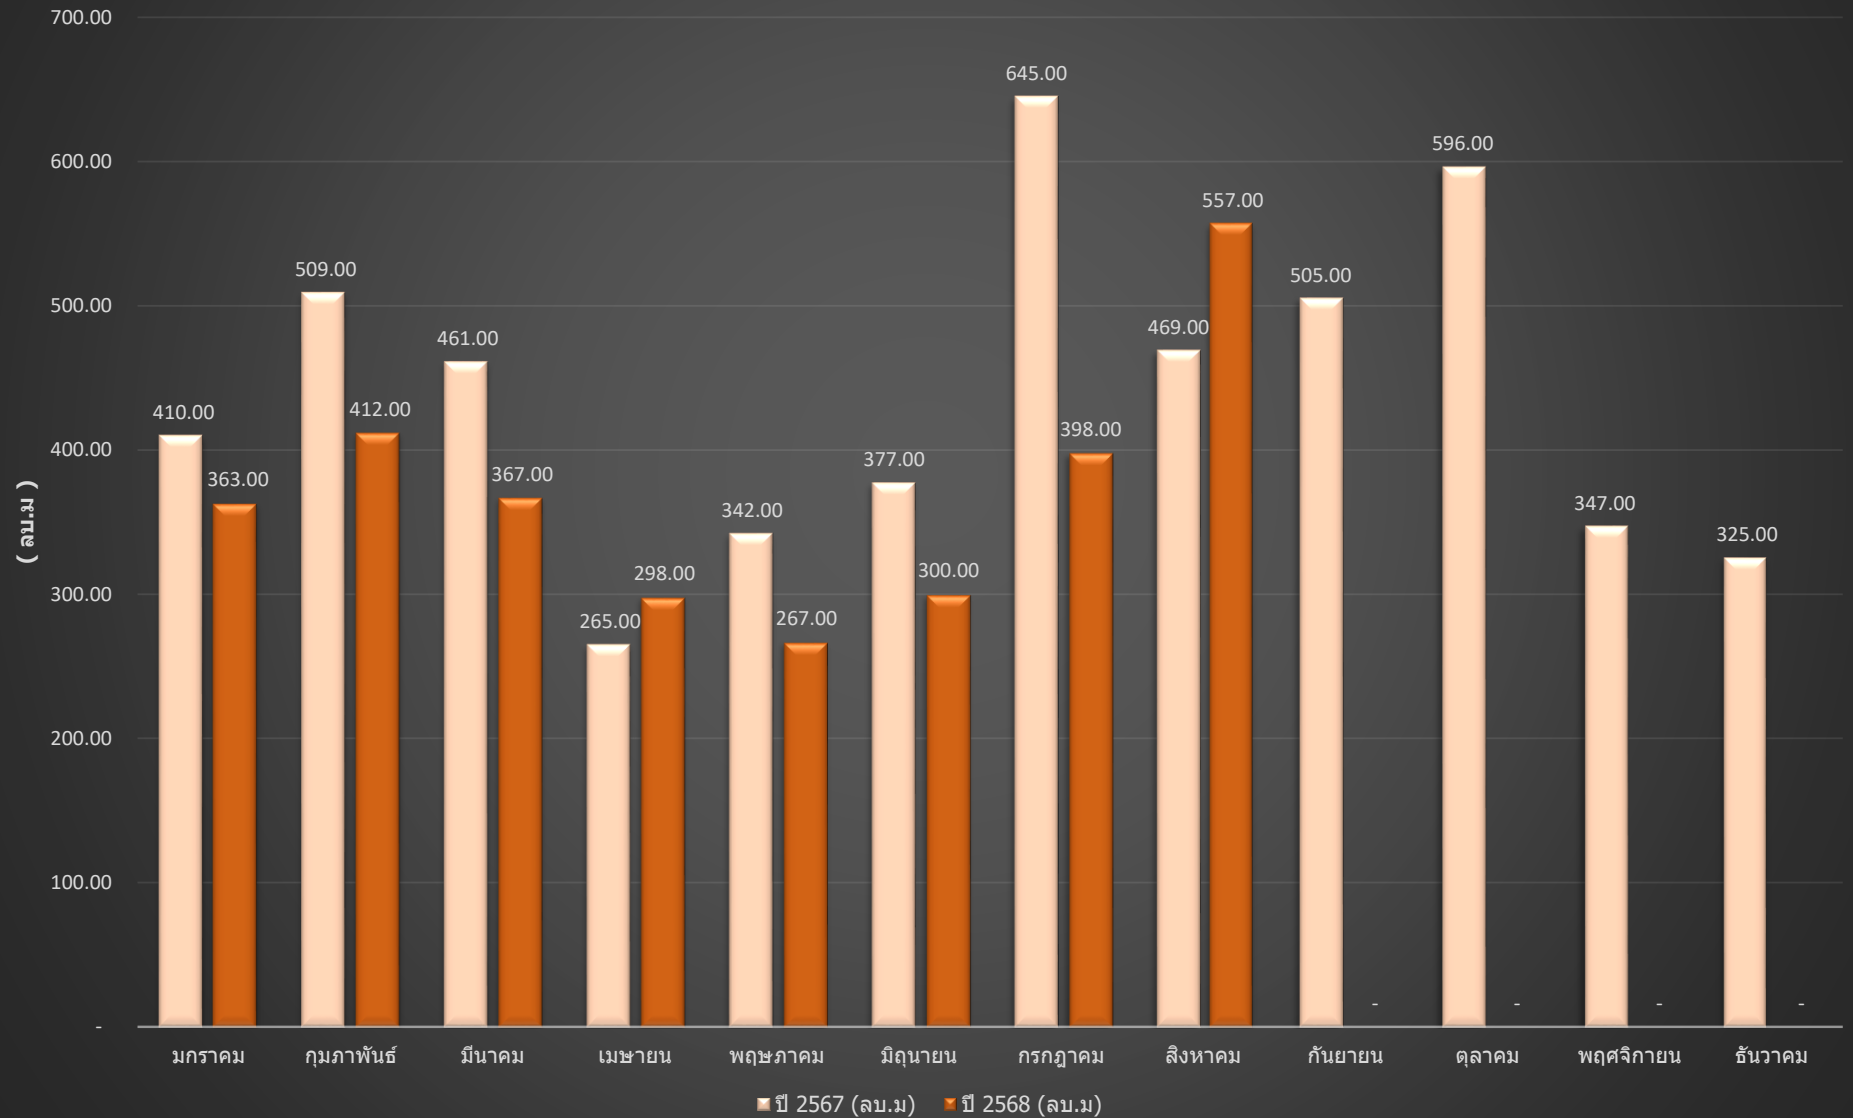

ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ลันนา พิษณุโลก
จำนวนเงิน (บาท)
ปี พ.ศ. 2567 - 2568

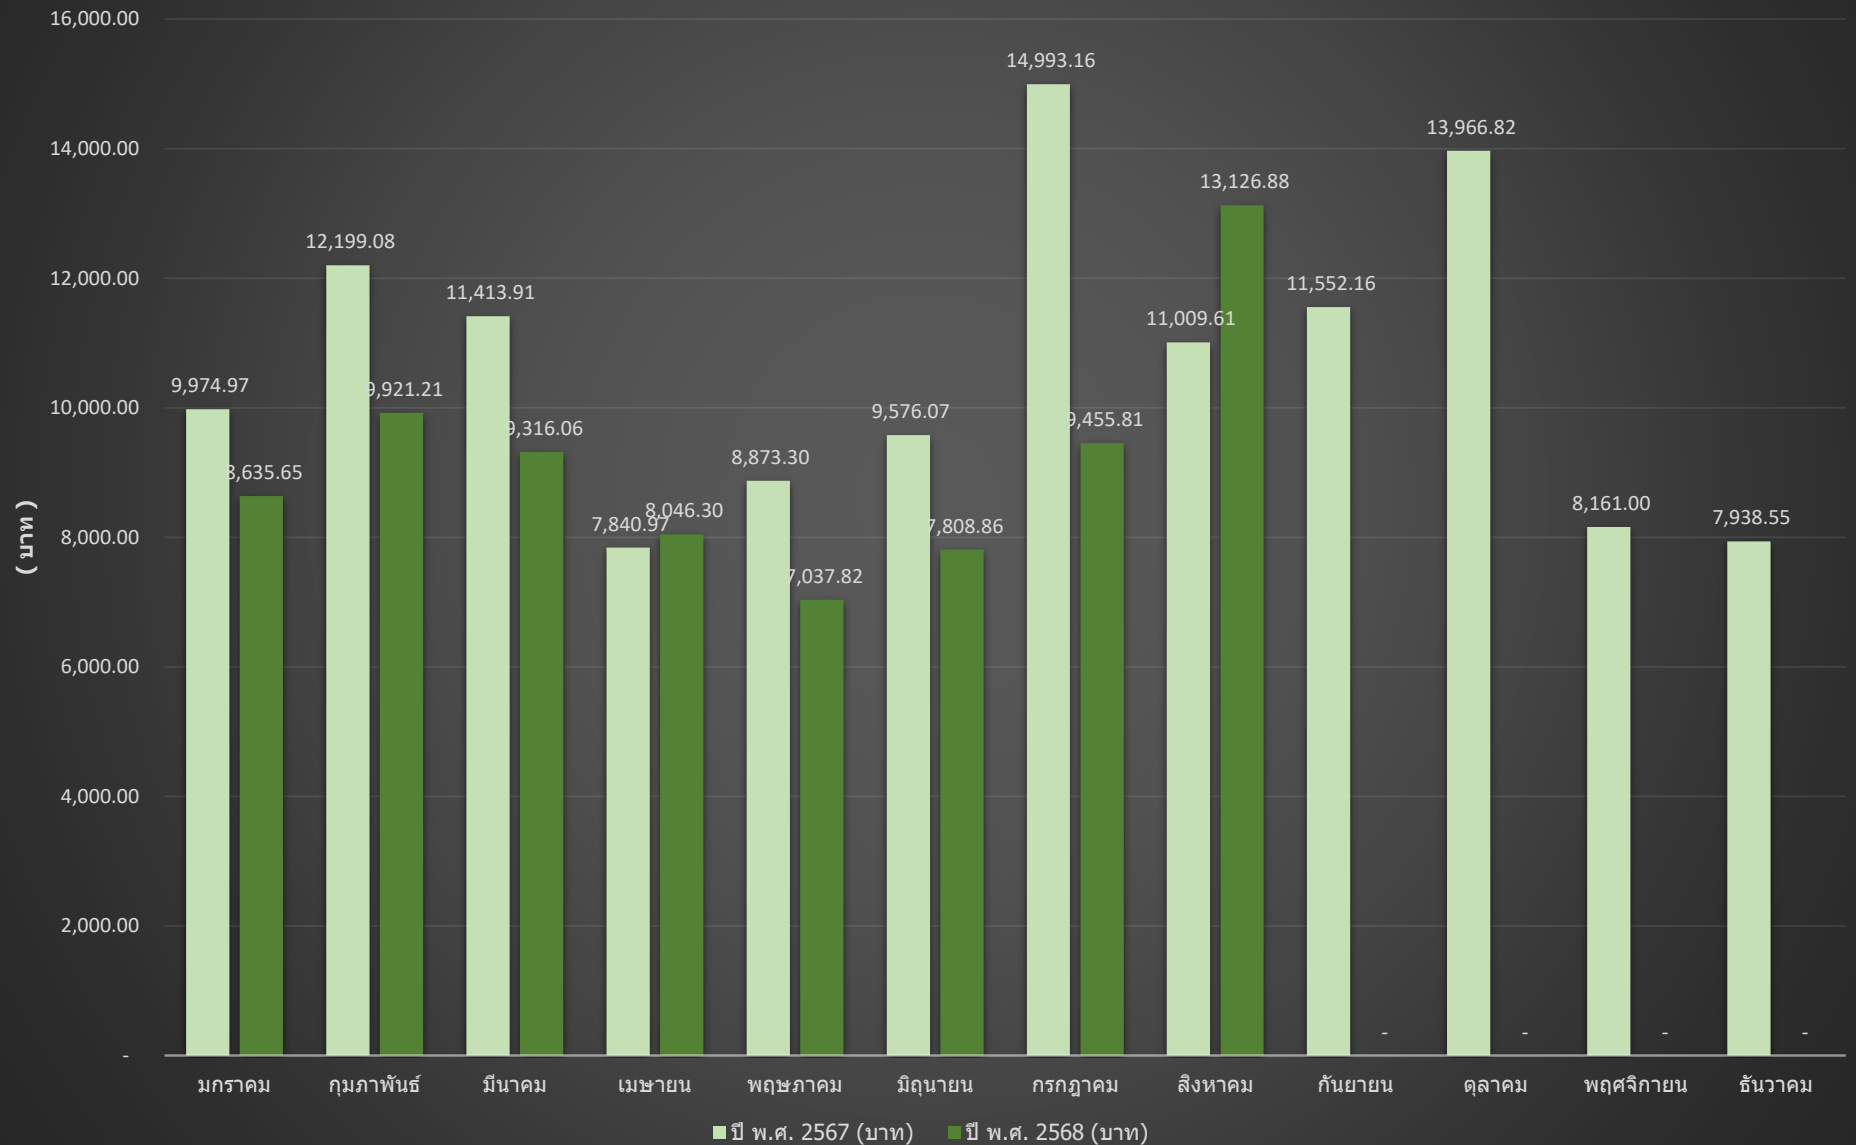

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 1 อำนวยการ

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้น้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	38.00	826.04	24.00	513.60	ลด -36.84	ลด -37.82
กุมภาพันธ์	35.00	757.03	33.00	711.02	ลด -5.71	ลด -6.08
มีนาคม	20.00	428.00	22.00	470.80	เพิ่ม 10.00	เพิ่ม 10.00
เมษายน	18.00	387.34	51.00	1,125.21	เพิ่ม 183.33	เพิ่ม 190.50
พฤษภาคม	20.00	428.00	19.00	407.67	ลด -5.00	ลด -4.75
มิถุนายน	29.00	620.60	22.00	470.80	ลด -24.14	ลด -24.14
กรกฎาคม	30.00	642.00	22.00	470.80	ลด -26.67	ลด -26.67
สิงหาคม	24.00	513.60	22.00	470.80	ลด -8.33	ลด -8.33
กันยายน	19.00	407.67	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	16.00	346.68	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	17.00	367.01	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	23.00	492.20	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	24.08	518.01	17.92	386.73		
รวม	289.00	6,216.17	215.00	4,640.70		

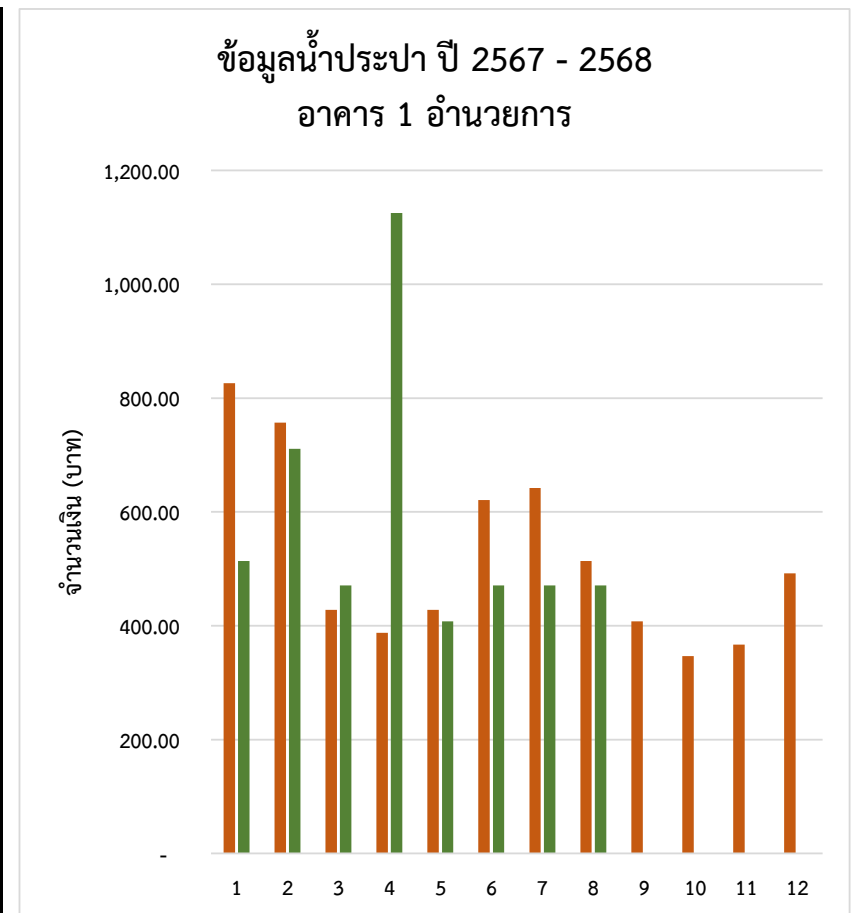

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 2 ปฏิบัติการรวม

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	17.00	345.61	15.00	304.95	ลด -11.76	ลด -11.76
กุมภาพันธ์	20.00	406.60	14.00	284.62	ลด -30.00	ลด -30.00
มีนาคม	14.00	284.62	9.00	192.60	ลด -35.71	ลด -32.33
เมษายน	10.00	203.30	14.00	284.62	เพิ่ม 40.00	เพิ่ม 40.00
พฤษภาคม	13.00	264.29	11.00	223.63	ลด -15.38	ลด -15.38
มิถุนายน	16.00	325.28	12.00	243.96	ลด -25.00	ลด -25.00
กรกฎาคม	19.00	386.27	16.00	325.28	ลด -15.79	ลด -15.79
สิงหาคม	24.00	492.20	16.00	325.28	ลด -33.33	ลด -33.91
กันยายน	17.00	345.61	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	19.00	386.27	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	14.00	284.62	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	21.00	428.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	17.00	346.06	8.92	182.08		
รวม	204.00	4,152.67	107.00	2,184.94		

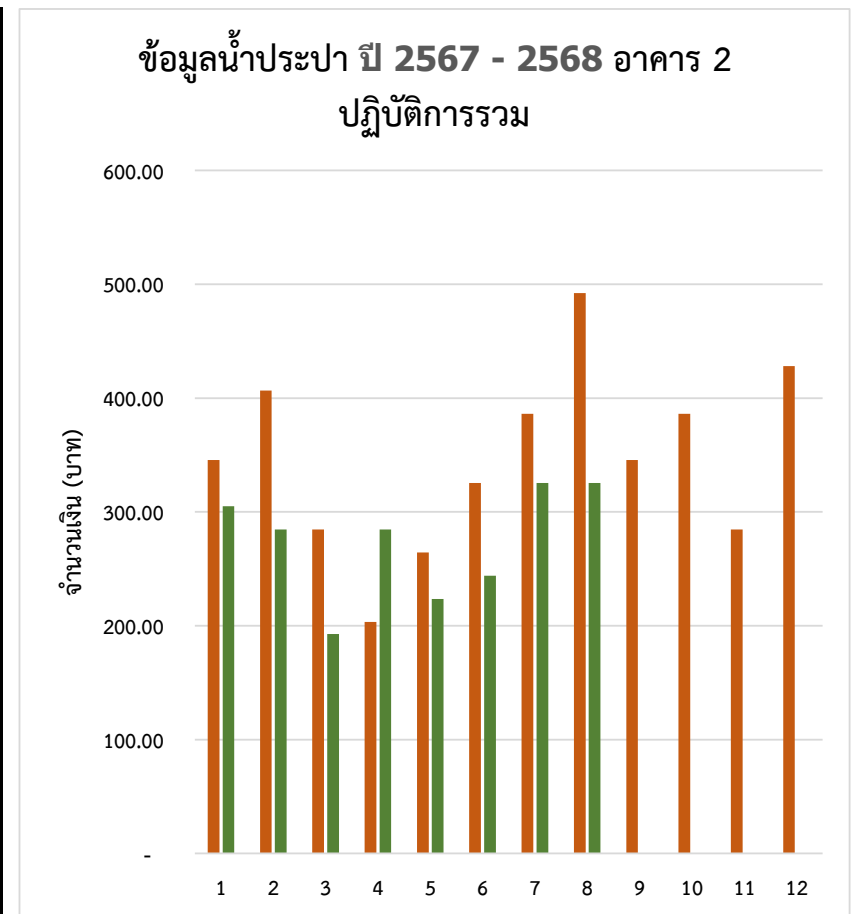

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	19.00	386.27	19.00	386.27	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	41.00	873.66	16.00	325.28	ลด -60.98	ลด -62.77
มีนาคม	29.00	599.20	8.00	192.60	ลด -72.41	ลด -67.86
เมษายน	20.00	406.60	6.00	192.60	ลด -70.00	ลด -52.63
พฤษภาคม	32.00	666.61	17.00	345.61	ลด -46.88	ลด -48.15
มิถุนายน	27.00	556.40	7.00	192.60	ลด -74.07	ลด -65.38
กรกฎาคม	20.00	406.60	4.00	192.60	ลด -80.00	ลด -52.63
สิงหาคม	21.00	428.00	5.00	192.60	ลด -76.19	ลด -55.00
กันยายน	26.00	535.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	21.00	428.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	17.00	345.61	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	17.00	345.61	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	24.17	498.13	6.83	168.35		
รวม	290.00	5,977.56	82.00	2,020.16		

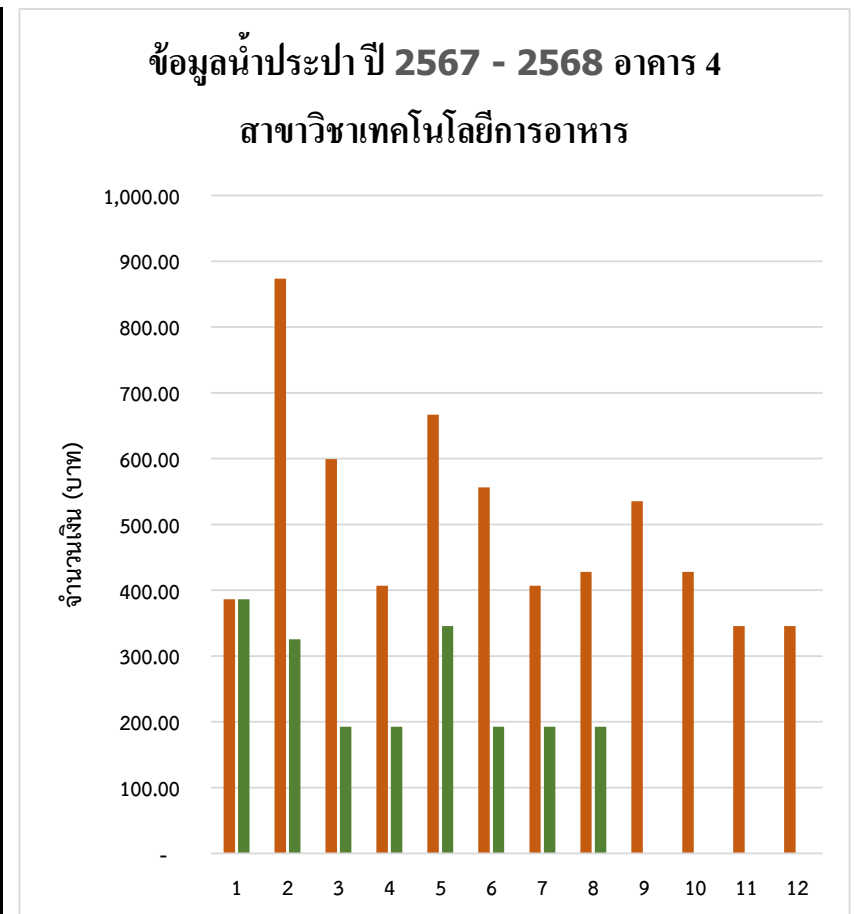


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
อาคารศูนย์ข้าวและภูมิปัญญาไทย

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	5.00	192.60	5.00	192.60	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	5.00	192.60	5.00	192.60	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	7.00	192.60	4.00	192.60	ลด -42.86	เท่ากัน 0.00
เมษายน	4.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 25.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	5.00	192.60	3.00	192.60	ลด -40.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	5.00	192.60	4.00	192.60	ลด -20.00	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	5.00	192.60	4.00	192.60	ลด -20.00	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	4.00	192.60	6.00	192.60	เพิ่ม 50.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	4.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	6.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	4.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	4.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	4.83	192.60	3.00	128.40		
รวม	58.00	2,311.20	36.00	1,540.80		

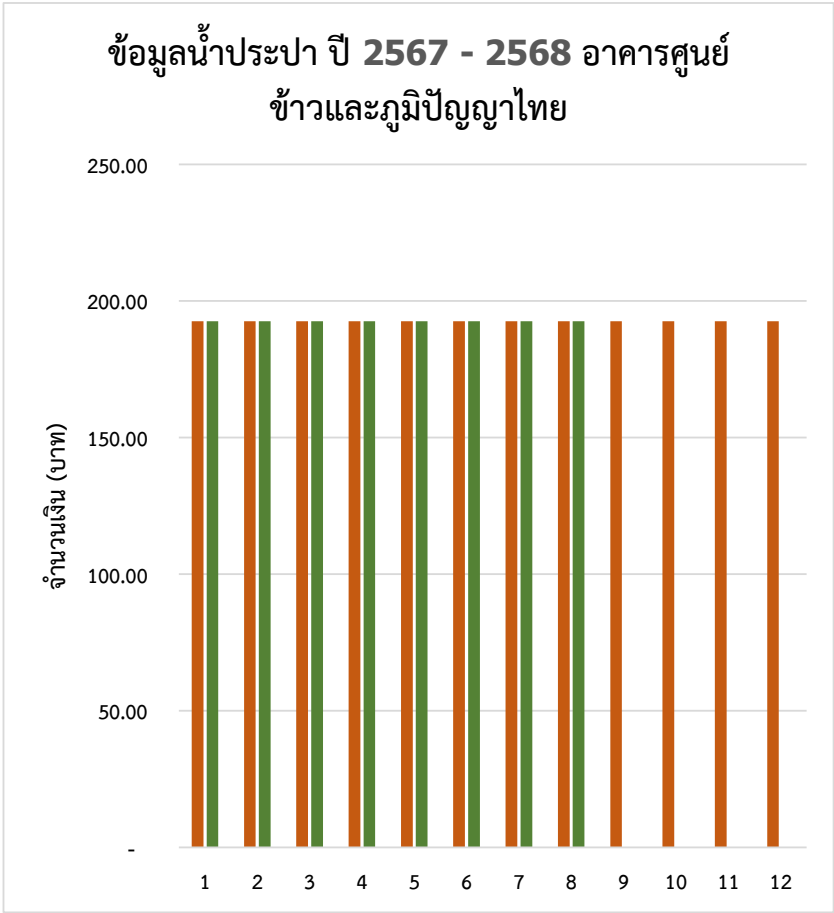

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	23.00	502.90	30.00	652.70	เพิ่ม 30.43	เพิ่ม 29.79
กุมภาพันธ์	15.00	337.05	30.00	652.70	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 93.65
มีนาคม	19.00	418.37	25.00	545.70	เพิ่ม 31.58	เพิ่ม 30.43
เมษายน	9.00	224.70	18.00	398.04	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 77.14
พฤษภาคม	11.00	255.73	23.00	502.90	เพิ่ม 109.09	เพิ่ม 96.65
มิถุนายน	20.00	438.70	17.00	377.71	ลด -15.00	ลด -13.90
กรกฎาคม	22.00	481.50	39.00	859.75	เพิ่ม 77.27	เพิ่ม 78.56
สิงหาคม	29.00	631.30	34.00	744.72	เพิ่ม 17.24	เพิ่ม 17.97
กันยายน	26.00	567.10	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	28.00	609.90	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	76.00	1,713.71	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	52.00	1,159.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	27.50	611.67	18.00	394.52		
รวม	330.00	7,339.98	216.00	4,734.22		

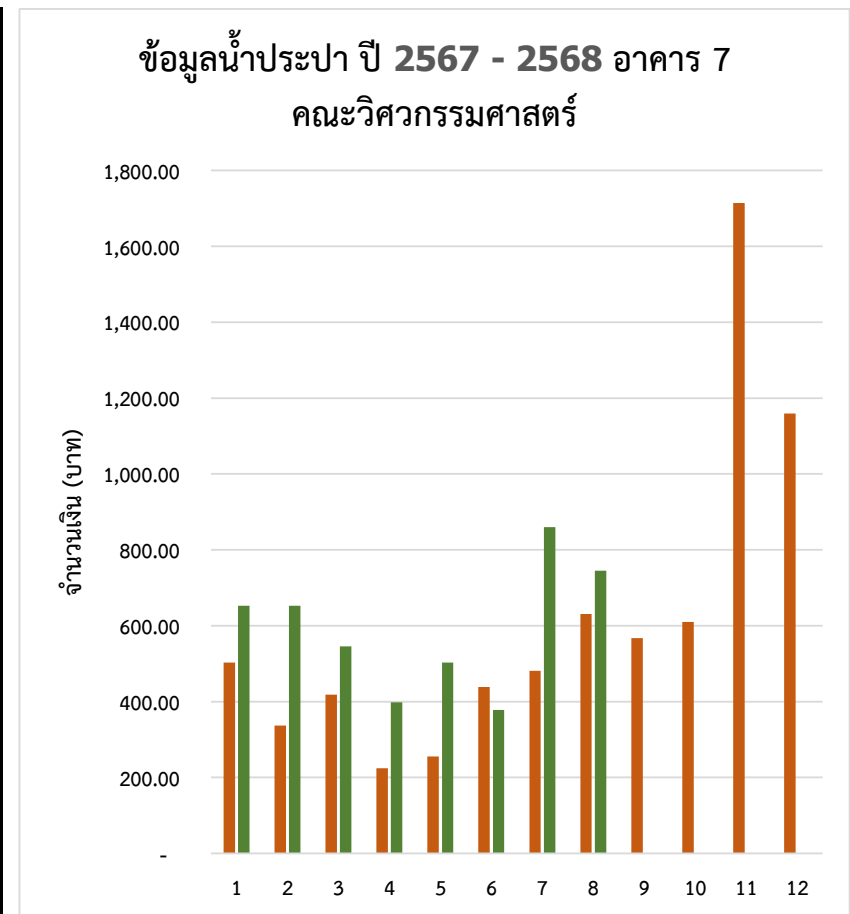

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 8 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	107.00	2,421.30	72.00	1,610.56	ลด -32.71	ลด -33.48
กุมภาพันธ์	150.00	3,419.72	89.00	2,003.95	ลด -40.67	ลด -41.40
มีนาคม	166.00	3,791.22	74.00	1,656.79	ลด -55.42	ลด -56.30
เมษายน	115.00	2,607.06	58.00	1,287.00	ลด -49.57	ลด -50.63
พฤษภาคม	104.00	2,351.65	59.00	1,310.11	ลด -43.27	ลด -44.29
มิถุนายน	72.00	1,610.56	70.00	1,564.34	ลด -2.78	ลด -2.87
กรกฎาคม	71.00	1,587.45	52.00	1,148.32	ลด -26.76	ลด -27.66
สิงหาคม	99.00	2,235.60	126.00	2,862.46	เพิ่ม 27.27	เพิ่ม 28.04
กันยายน	73.00	1,633.68	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	54.00	1,194.55	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	32.00	688.01	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	43.00	941.07	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	90.50	2,040.16	50.00	1,120.29		
รวม	1,086.00	24,481.87	600.00	13,443.53		

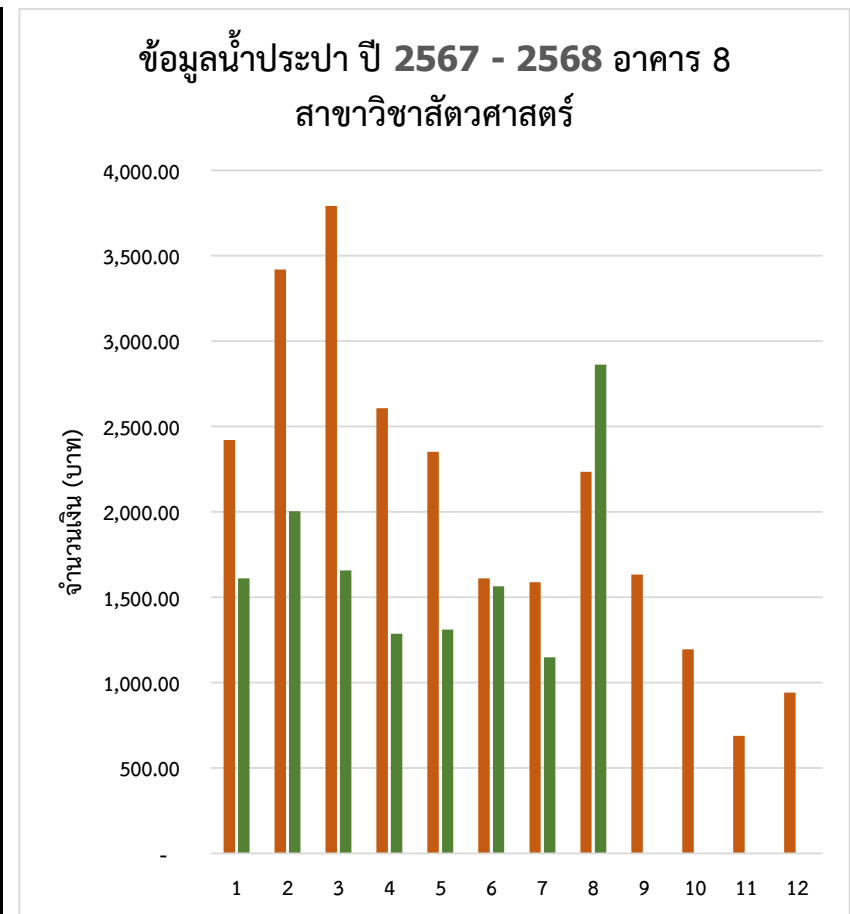

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 9 สาขาวิชาพืชศาสตร์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการน้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	6.00	192.60	12.00	243.96	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 26.67
กุมภาพันธ์	5.00	192.60	36.00	758.63	เพิ่ม 620.00	เพิ่ม 293.89
มีนาคม	6.00	192.60	5.00	192.60	ลด -16.67	เท่ากัน 0.00
เมษายน	4.00	192.60	3.00	192.60	ลด -25.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	4.00	192.60	13.00	264.29	เพิ่ม 225.00	เพิ่ม 37.22
มิถุนายน	3.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 66.67	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	6.00	192.60	8.00	192.60	เพิ่ม 33.33	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	8.00	192.60	6.00	192.60	ลด -25.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	18.00	365.94	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	8.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	10.00	203.30	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	7.08	207.94	7.33	185.82		
รวม	85.00	2,495.24	88.00	2,229.88		

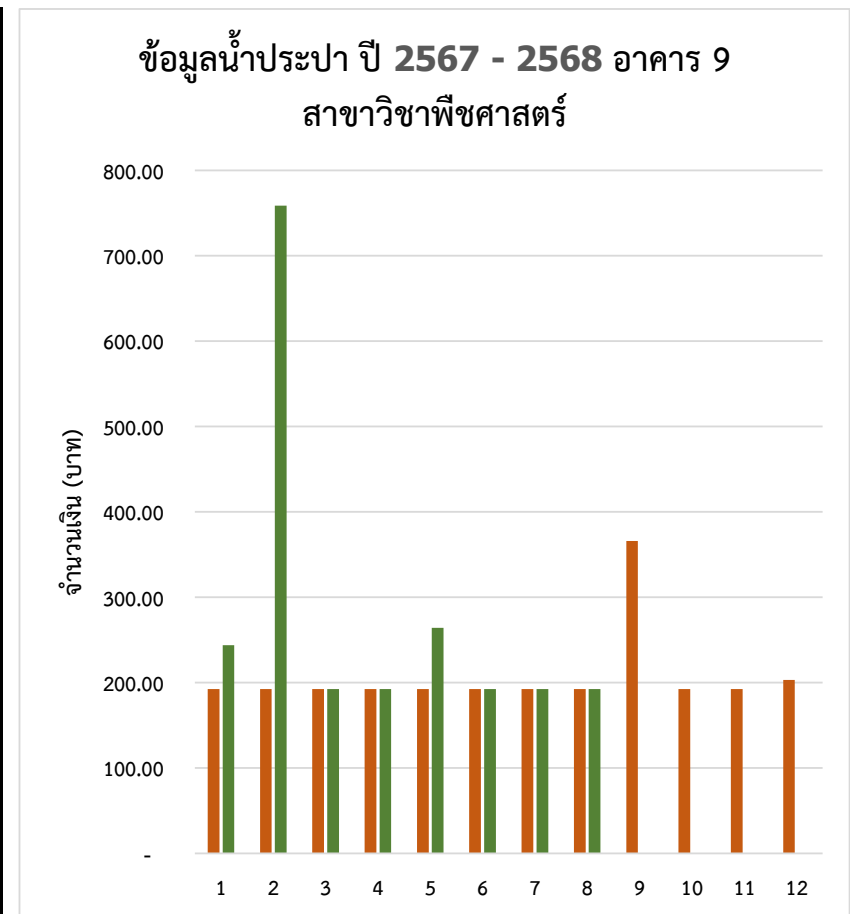

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 10 ปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	4.00	192.60	15.00	304.95	เพิ่ม 275.00	เพิ่ม 58.33
กุมภาพันธ์	4.00	192.60	1.00	192.60	ลด -75.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	2.00	192.60	2.00	192.60	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	1.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	3.00	192.60	1.00	192.60	ลด -66.67	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	3.00	192.60	38.00	804.64	เพิ่ม 1166.67	เพิ่ม 317.78
สิงหาคม	3.00	192.60	2.00	192.60	ลด -33.33	เท่ากัน 0.00
กันยายน	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	6.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	4.08	192.60	5.00	188.77		
รวม	49.00	2,311.20	60.00	2,265.19		

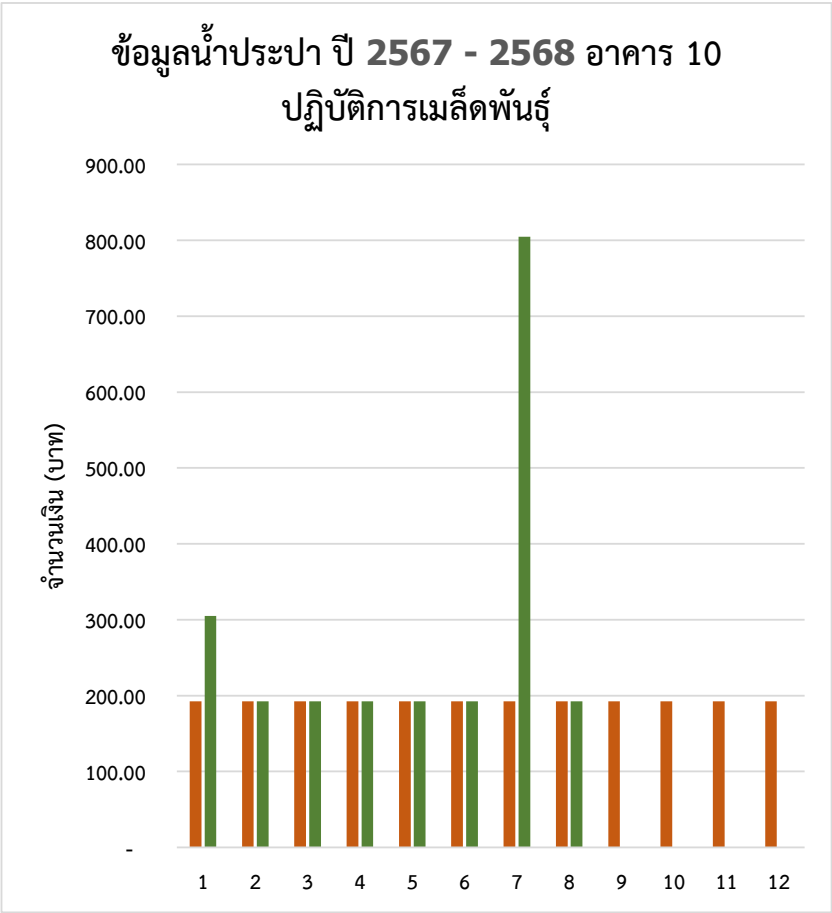


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
อาคาร 11 เรียนรวม 1

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	2.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	2.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	-	192.60	3.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	11.00	223.63	2.00	192.60	ลด -81.82	ลด -13.88
มิถุนายน	3.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 66.67	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	4.00	192.60	10.00	203.30	เพิ่ม 150.00	เพิ่ม 5.56
สิงหาคม	4.00	192.60	2.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	16.00	325.28	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
พฤศจิกายน	6.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	2.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	4.17	206.24	2.50	129.29		
รวม	50.00	2,474.91	30.00	1,551.50		

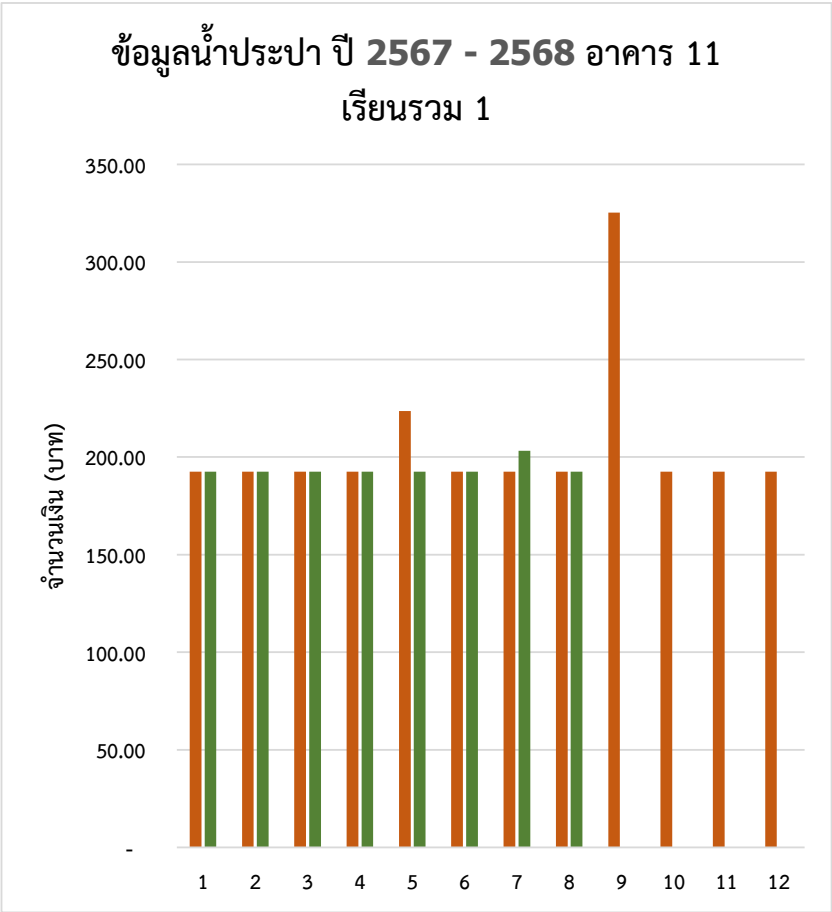


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
อาคาร 12 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	9.00	214.00	9.00	214.00	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	6.00	214.00	10.00	224.70	เพิ่ม 66.67	เพิ่ม 5.00
มีนาคม	5.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม 80.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	3.00	214.00	7.00	214.00	เพิ่ม 133.33	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	9.00	214.00	8.00	214.00	ลด -11.11	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	7.00	214.00	8.00	214.00	เพิ่ม 14.29	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	10.00	224.70	9.00	214.00	ลด -10.00	ลด -4.76
สิงหาคม	9.00	214.00	5.00	214.00	ลด -44.44	เท่ากัน 0.00
กันยายน	10.00	224.70	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	7.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	5.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	8.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	7.33	215.78	5.42	143.56		
รวม	88.00	2,589.40	65.00	1,722.70		

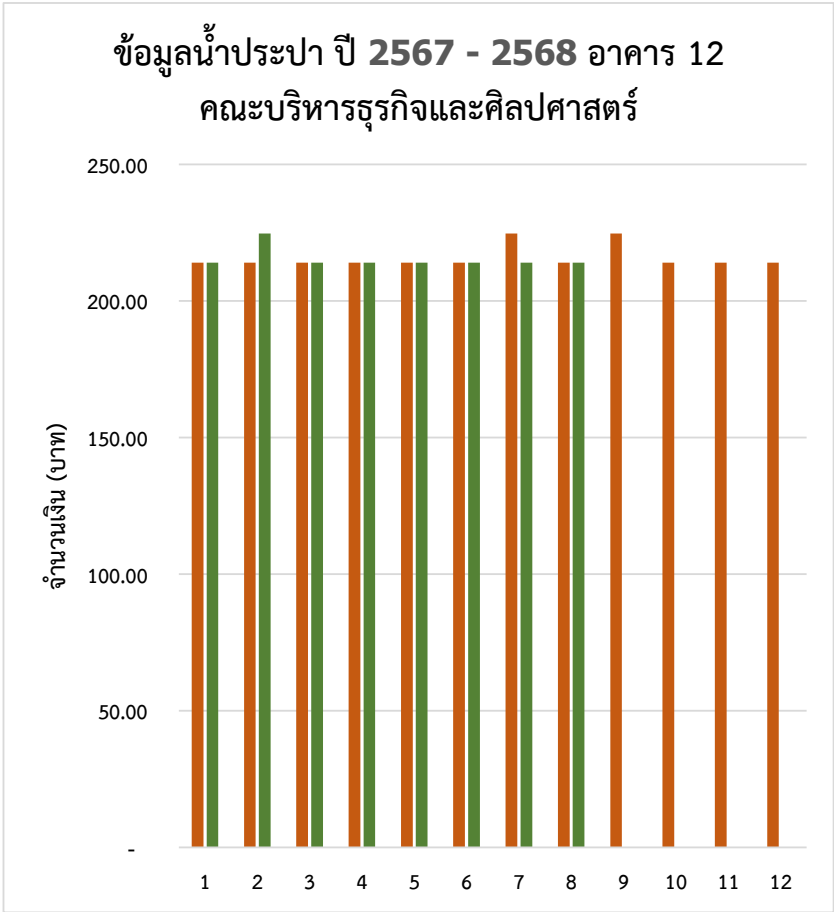

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 13 สาขาวิชาประมง

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการน้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	24.00	513.60	17.00	367.01	ลด -29.17	ลด -28.54
กุมภาพันธ์	27.00	577.80	12.00	265.36	ลด -55.56	ลด -54.07
มีนาคม	45.00	987.08	13.00	285.69	ลด -71.11	ลด -71.06
เมษายน	35.00	757.03	11.00	245.03	ลด -68.57	ลด -67.63
พฤษภาคม	46.00	1,010.08	7.00	214.00	ลด -84.78	ลด -78.81
มิถุนายน	34.00	734.02	9.00	214.00	ลด -73.53	ลด -70.85
กรกฎาคม	34.00	734.02	7.00	214.00	ลด -79.41	ลด -70.85
สิงหาคม	41.00	895.06	10.00	224.70	ลด -75.61	ลด -74.90
กันยายน	49.00	1,079.10	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	43.00	941.07	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	13.00	285.69	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	9.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	33.33	727.38	7.17	169.15		
รวม	400.00	8,728.55	86.00	2,029.79		

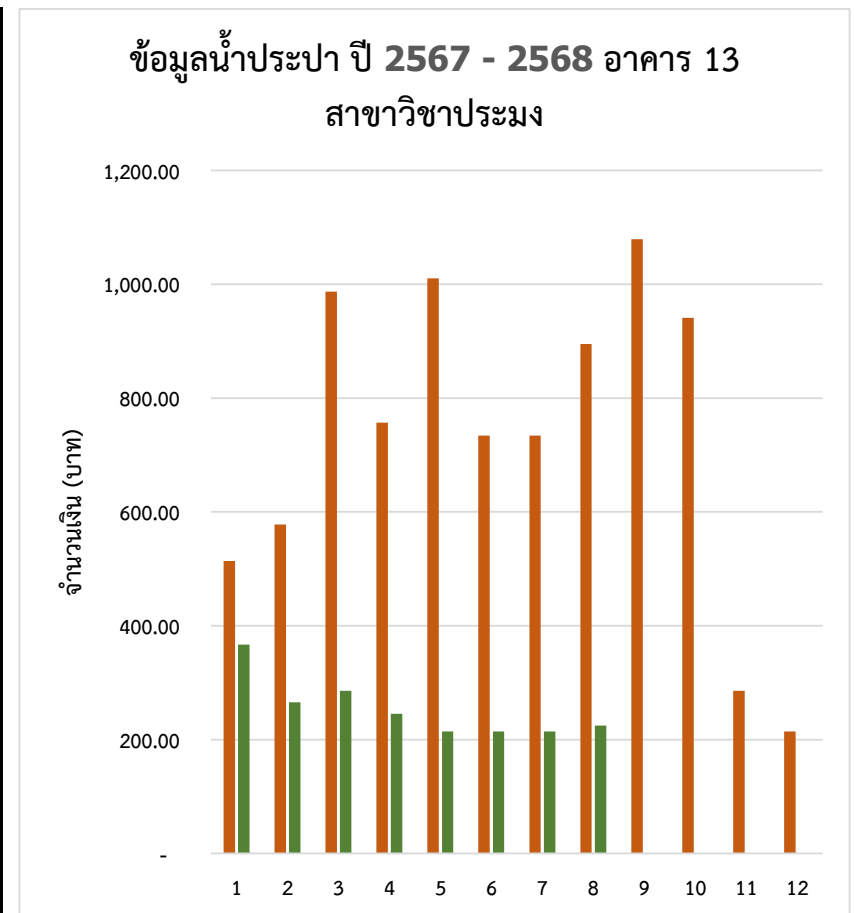


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
อาคาร 14 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	28.00	599.20	17.00	367.01	ลด -39.29	ลด -38.75
กุมภาพันธ์	21.00	449.40	17.00	367.01	ลด -19.05	ลด -18.33
มีนาคม	24.00	513.60	34.00	734.02	เพิ่ม 41.67	เพิ่ม 42.92
เมษายน	12.00	265.36	12.00	265.36	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	27.00	577.80	18.00	387.34	ลด -33.33	ลด -32.96
มิถุนายน	40.00	872.05	23.00	492.20	ลด -42.50	ลด -43.56
กรกฎาคม	29.00	620.60	25.00	535.00	ลด -13.79	ลด -13.79
สิงหาคม	15.00	326.35	36.00	780.03	เพิ่ม 140.00	เพิ่ม 139.02
กันยายน	15.00	326.35	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	19.00	407.67	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	9.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	15.00	326.35	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	21.17	458.23	15.17	327.33		
รวม	254.00	5,498.73	182.00	3,927.97		

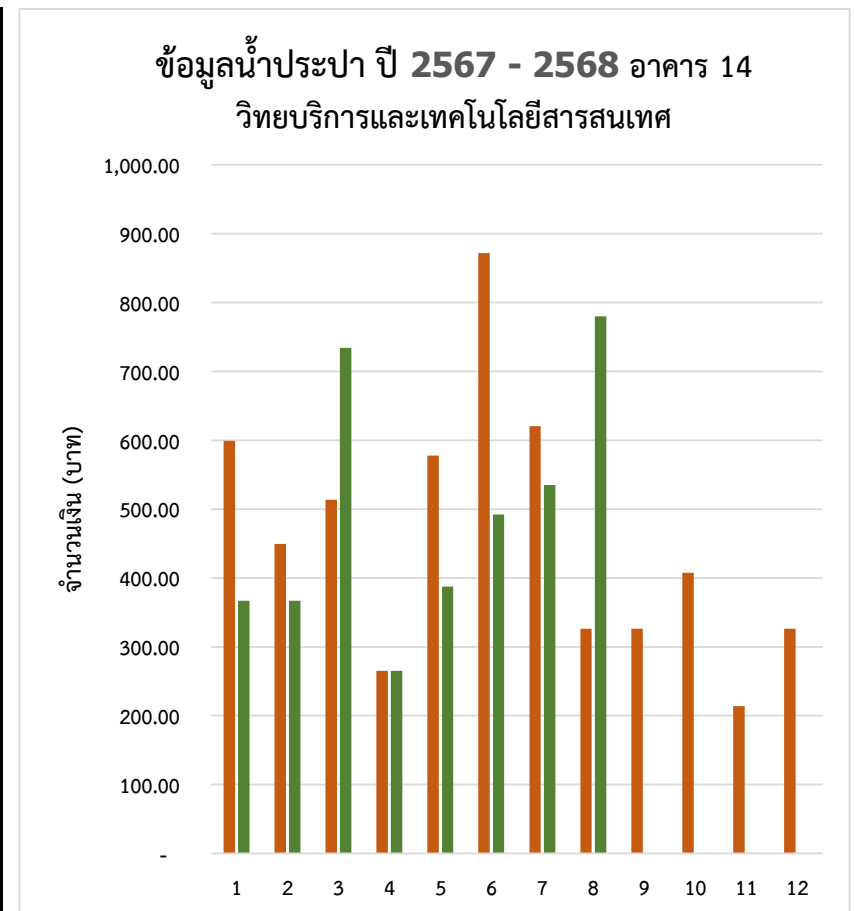

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 15 อเนกประสงค์

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	35.00	757.03	20.00	428.00	ลด -42.86	ลด -43.46
กุมภาพันธ์	32.00	688.01	16.00	346.68	ลด -50.00	ลด -49.61
มีนาคม	4.00	214.00	7.00	214.00	เพิ่ม 75.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	4.00	214.00	36.00	780.03	เพิ่ม 800.00	เพิ่ม 264.50
พฤษภาคม	10.00	224.70	22.00	470.80	เพิ่ม 120.00	เพิ่ม 109.52
มิถุนายน	59.00	1,310.11	5.00	214.00	ลด -91.53	ลด -83.67
กรกฎาคม	27.00	577.80	14.00	306.02	ลด -48.15	ลด -47.04
สิงหาคม	28.00	599.20	35.00	757.03	เพิ่ม 25.00	เพิ่ม 26.34
กันยายน	33.00	711.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	20.00	428.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	12.00	265.36	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	14.00	306.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	23.17	524.60	12.92	293.05		
รวม	278.00	6,295.25	155.00	3,516.56		

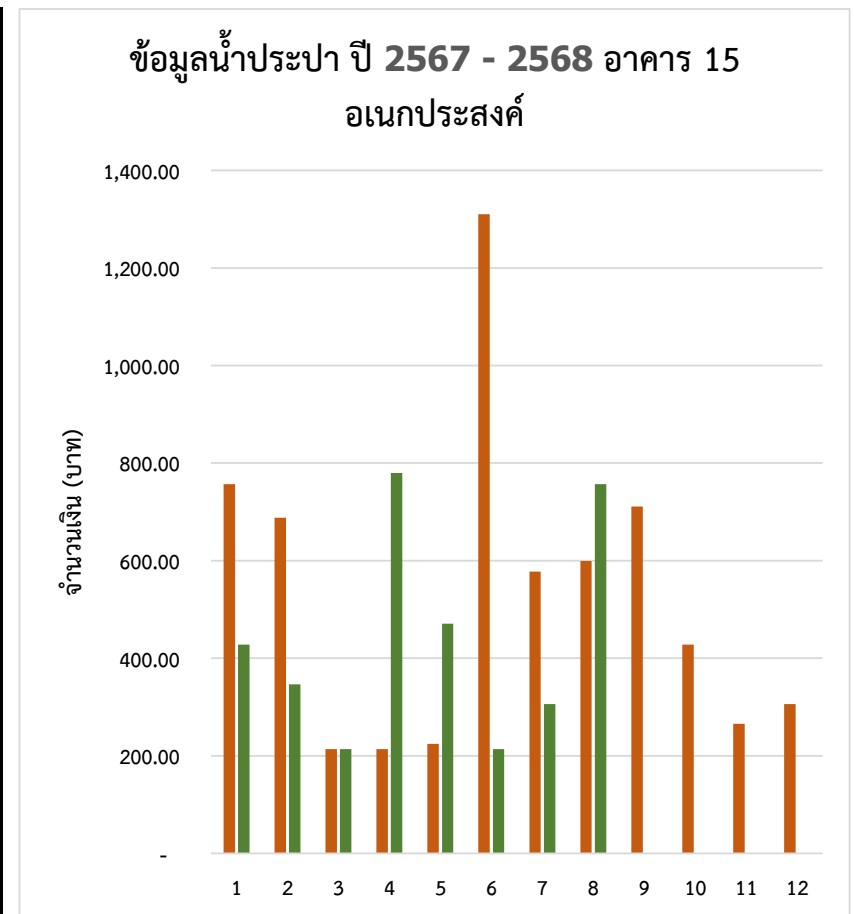

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการน้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	21.00	449.40	21.00	449.40	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	25.00	535.00	18.00	387.34	ลด -28.00	ลด -27.60
มีนาคม	25.00	535.00	34.00	734.02	เพิ่ม 36.00	เพิ่ม 37.20
เมษายน	7.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม 28.57	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	17.00	367.01	8.00	214.00	ลด -52.94	ลด -41.69
มิถุนายน	25.00	535.00	14.00	306.02	ลด -44.00	ลด -42.80
กรกฎาคม	39.00	849.05	42.00	918.06	เพิ่ม 7.69	เพิ่ม 8.13
สิงหาคม	37.00	803.04	32.00	688.01	ลด -13.51	ลด -14.32
กันยายน	34.00	734.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	27.00	577.80	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	21.00	449.40	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	15.00	326.35	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	24.42	531.26	14.83	325.90		
รวม	293.00	6,375.07	178.00	3,910.85		

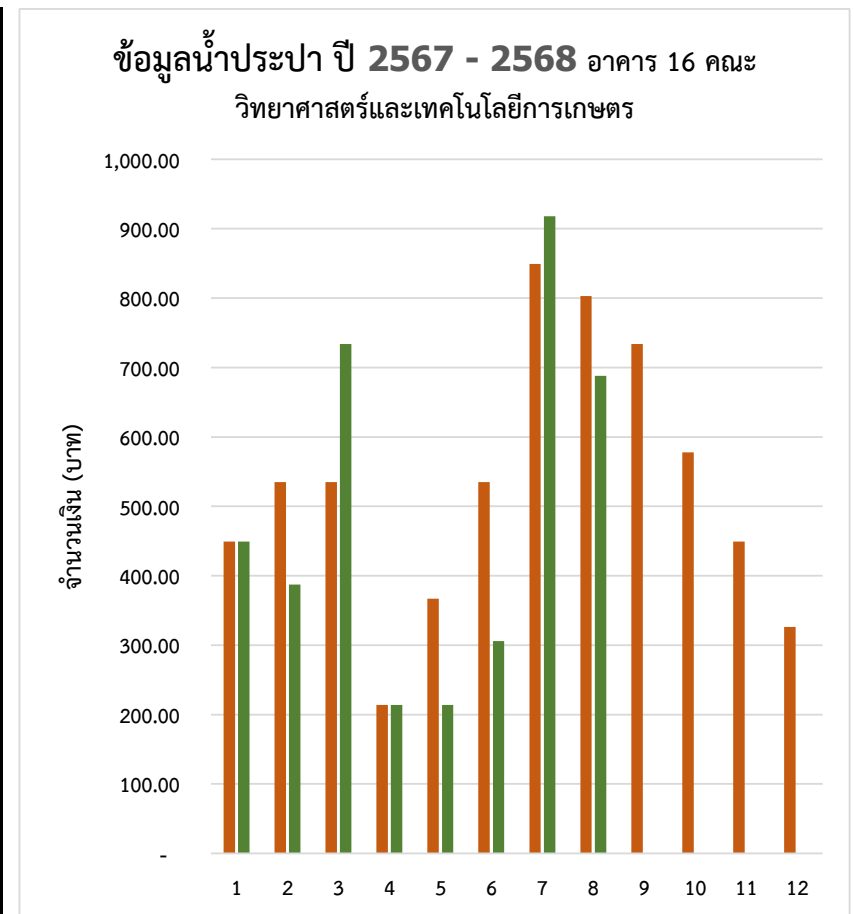

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคารอัมจันทร์-สนามกีฬากลาง

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	4.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	2.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	198.00	4,512.83	5.00	192.60	ลด -97.47	ลด -95.73
สิงหาคม	1.00	192.60	74.00	1,635.39	เพิ่ม 7300.00	เพิ่ม 749.11
กันยายน	9.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	1.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	22.00	449.40	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	13.00	264.29	-	-	ลด #####	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	20.83	579.99	6.83	248.63		
รวม	250.00	6,959.92	82.00	2,983.59		

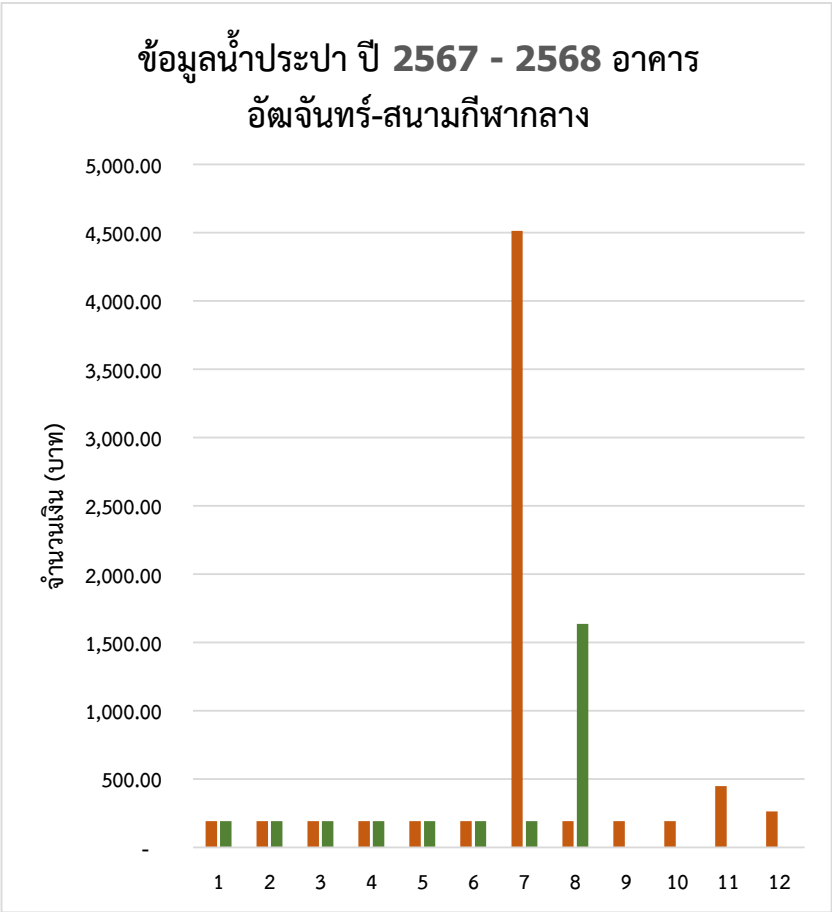

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคารโรงอาหาร

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	17.00	367.01	17.00	367.01	ทำกัน 0.00	ทำกัน 0.00
กุมภาพันธ์	27.00	577.80	24.00	513.60	ลด -11.11	ลด -11.11
มีนาคม	47.00	1,033.09	11.00	245.03	ลด -76.60	ลด -76.28
เมษายน	-	214.00	15.00	326.35	## #DIV/0!	เพิ่ม 52.50
พฤษภาคม	-	214.00	8.00	214.00	## #DIV/0!	ทำกัน 0.00
มิถุนายน	-	214.00	30.00	642.00	## #DIV/0!	เพิ่ม 200.00
กรกฎาคม	32.00	688.01	37.00	803.04	เพิ่ม 15.63	เพิ่ม 16.72
สิงหาคม	22.00	470.80	39.00	849.05	เพิ่ม 77.27	เพิ่ม 80.34
กันยายน	34.00	734.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	21.00	449.40	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	10.00	224.70	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	22.00	470.80	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	19.33	471.47	15.08	330.01		
รวม	232.00	5,657.63	181.00	3,960.08		

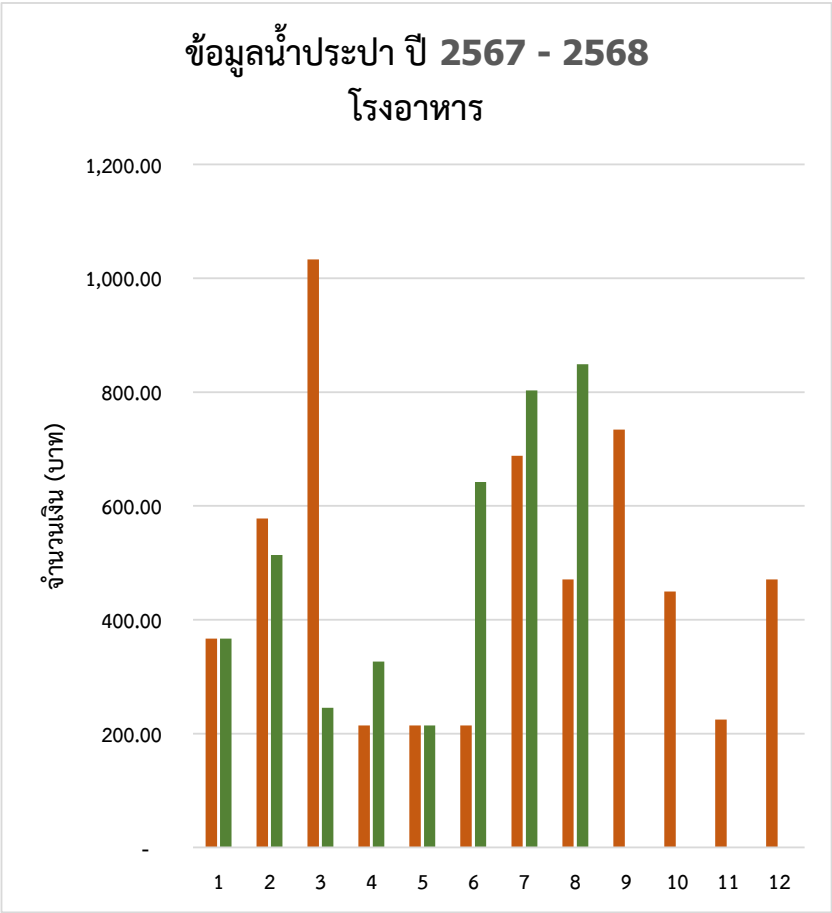

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคารปฏิบัติงานพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	34.00	734.02	43.00	941.07	เพิ่ม 26.47	เพิ่ม 28.21
กุมภาพันธ์	48.00	1,056.09	63.00	1,402.56	เพิ่ม 31.25	เพิ่ม 32.81
มีนาคม	27.00	577.80	88.00	1,980.78	เพิ่ม 225.93	เพิ่ม 242.81
เมษายน	16.00	346.68	41.00	895.06	เพิ่ม 156.25	เพิ่ม 158.18
พฤษภาคม	21.00	449.40	21.00	449.40	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	15.00	326.35	26.00	556.40	เพิ่ม 73.33	เพิ่ม 70.49
กรกฎาคม	61.00	1,356.33	24.00	513.60	ลด -60.66	ลด -62.13
สิงหาคม	55.00	1,217.66	40.00	872.05	ลด -27.27	ลด -28.38
กันยายน	52.00	1,148.32	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	71.00	1,587.45	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	43.00	941.07	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	37.00	803.04	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	40.00	878.68	28.83	634.24		
รวม	480.00	10,544.21	346.00	7,610.92		

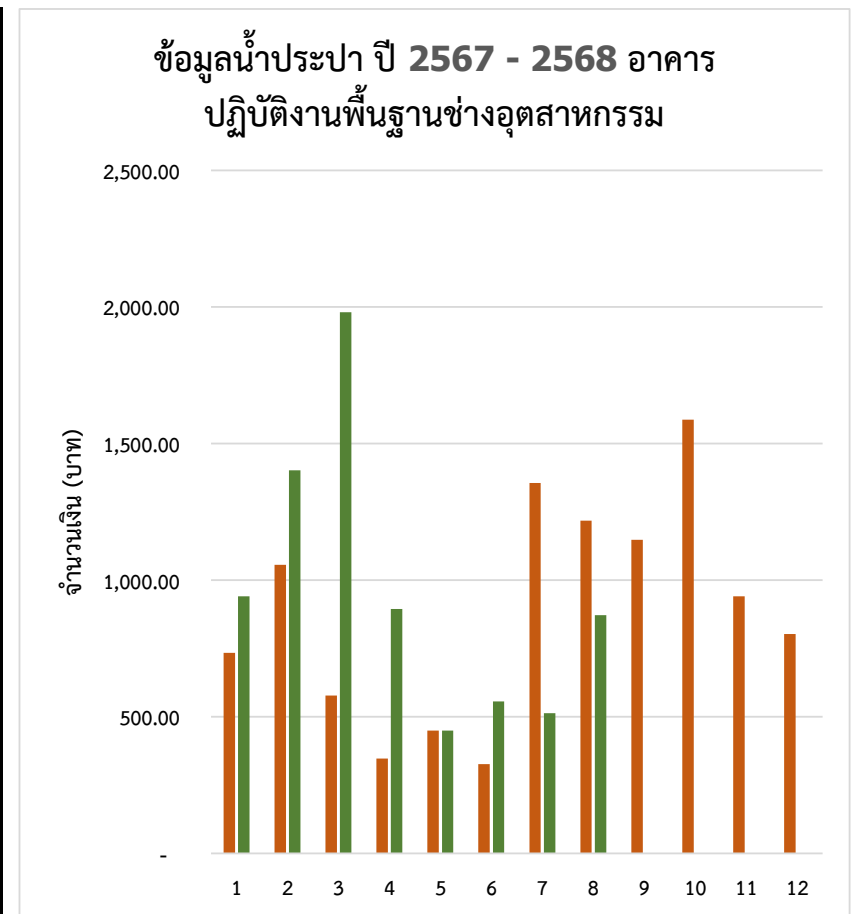

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)		เพิ่ม/ลด (%)	
มกราคม	13.00	264.29	12.00	243.96	ลด	-7.69	ลด	-7.69
กุมภาพันธ์	9.00	192.60	12.00	243.96	เพิ่ม	33.33	เพิ่ม	26.67
มีนาคม	11.00	223.63	11.00	223.63	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
เมษายน	4.00	192.60	8.00	192.60	เพิ่ม	100.00	เท่ากัน	0.00
พฤษภาคม	3.00	192.60	6.00	192.60	เพิ่ม	100.00	เท่ากัน	0.00
มิถุนายน	4.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม	25.00	เท่ากัน	0.00
กรกฎาคม	24.00	492.20	7.00	192.60	ลด	-70.83	ลด	-60.87
สิงหาคม	27.00	556.40	11.00	223.63	ลด	-59.26	ลด	-59.81
กันยายน	54.00	1,173.15	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ตุลาคม	198.00	4,512.83	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
พฤศจิกายน	9.00	192.60	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	10.00	203.30	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ค่าเฉลี่ย	30.50	699.07	6.00	142.13				
รวม	366.00	8,388.80	72.00	1,705.58				

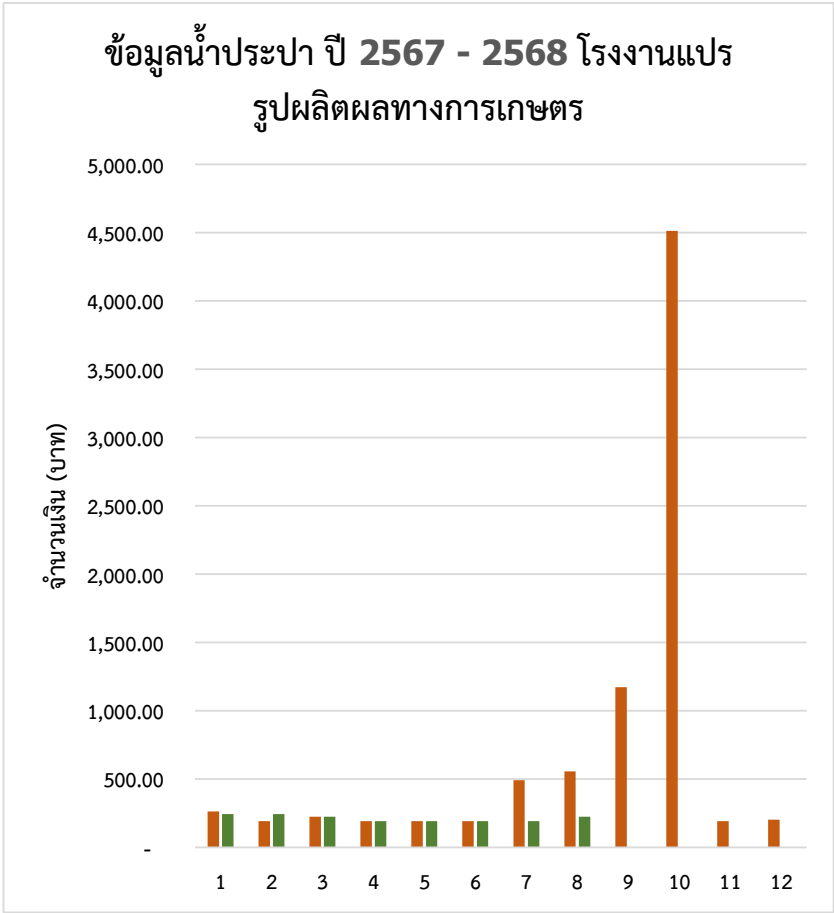


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	3.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม 200.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	34.00	734.02	6.00	214.00	ลด -82.35	ลด -70.85
มีนาคม	9.00	214.00	6.00	214.00	ลด -33.33	เท่ากัน 0.00
เมษายน	3.00	214.00	1.00	214.00	ลด -66.67	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	5.00	214.00	2.00	214.00	ลด -60.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	4.00	214.00	2.00	214.00	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	9.00	214.00	9.00	214.00	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	9.00	214.00	13.00	285.69	เพิ่ม 44.44	เพิ่ม 33.50
กันยายน	6.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	5.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	14.00	306.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	4.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	8.75	265.00	4.00	148.64		
รวม	105.00	3,180.04	48.00	1,783.69		

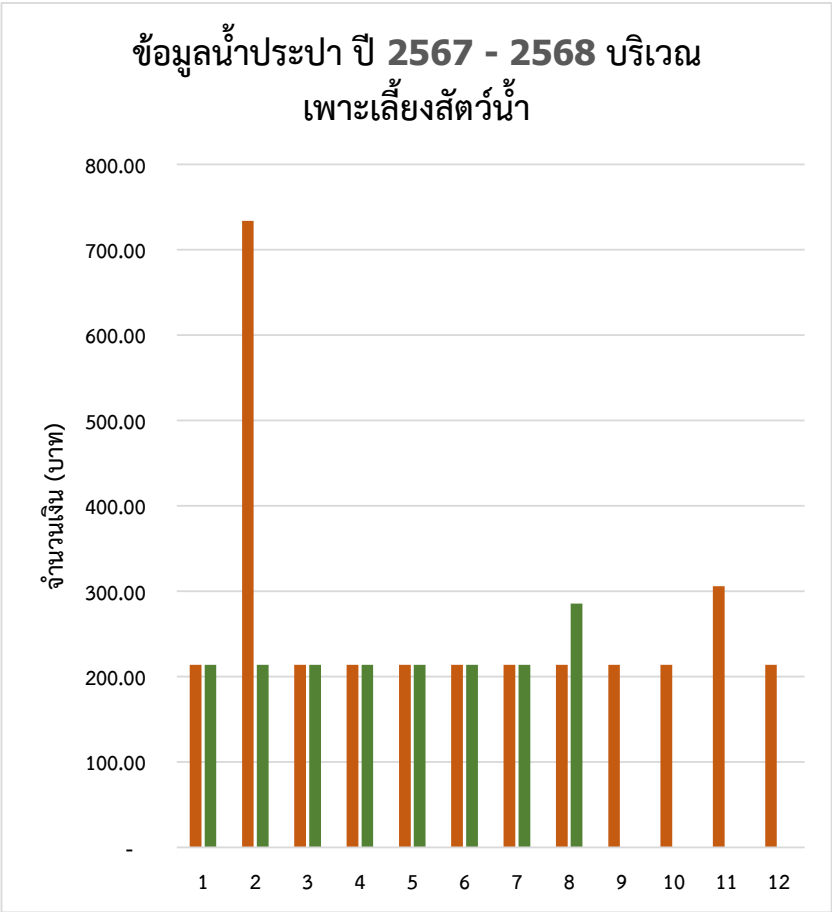

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคารฝึกอบรม

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	1.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 400.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	1.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	2.00	192.60	19.00	386.27	เพิ่ม 850.00	เพิ่ม 100.56
มิถุนายน	8.00	192.60	11.00	223.63	เพิ่ม 37.50	เพิ่ม 16.11
กรกฎาคม	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	8.00	192.60	4.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	2.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	22.00	449.40	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	9.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	4.67	214.00	3.75	147.13		
รวม	56.00	2,568.00	45.00	1,765.50		

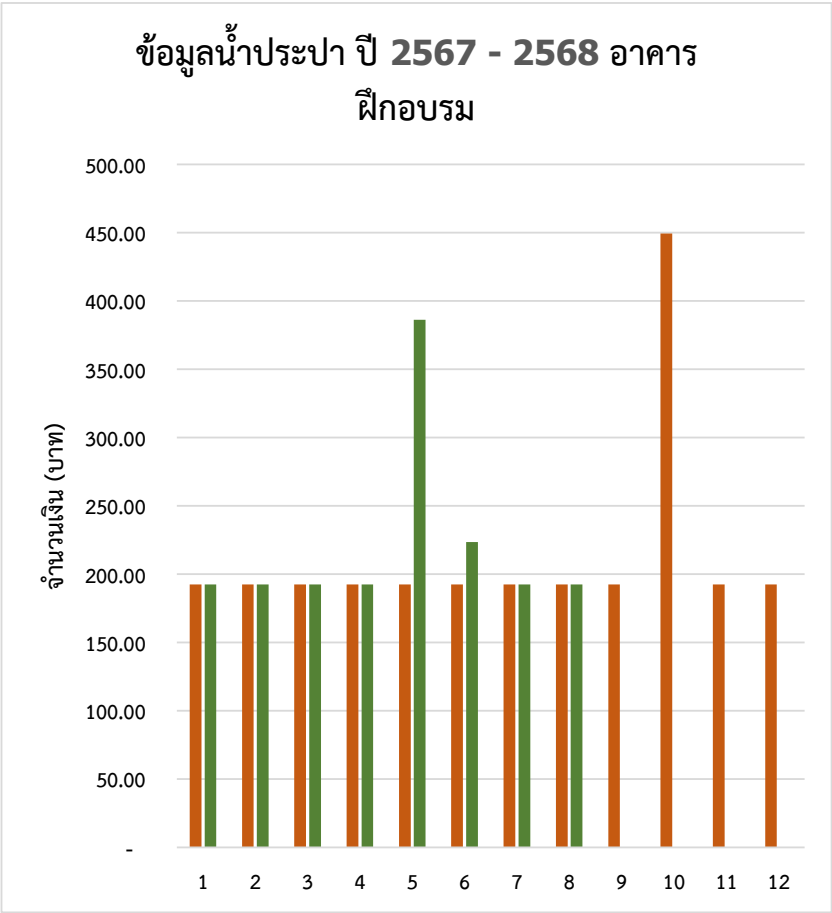

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคารสวนผัก

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
กุมภาพันธ์	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากับ 0.00
มีนาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
เมษายน	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
พฤษภาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
มิถุนายน	1.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากับ 0.00
กรกฎาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
สิงหาคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากับ 0.00
กันยายน	1.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ตุลาคม	3.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤศจิกายน	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
ธันวาคม	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
ค่าเฉลี่ย	0.67	192.60	0.25	128.40		
รวม	8.00	2,311.20	3.00	1,540.80		

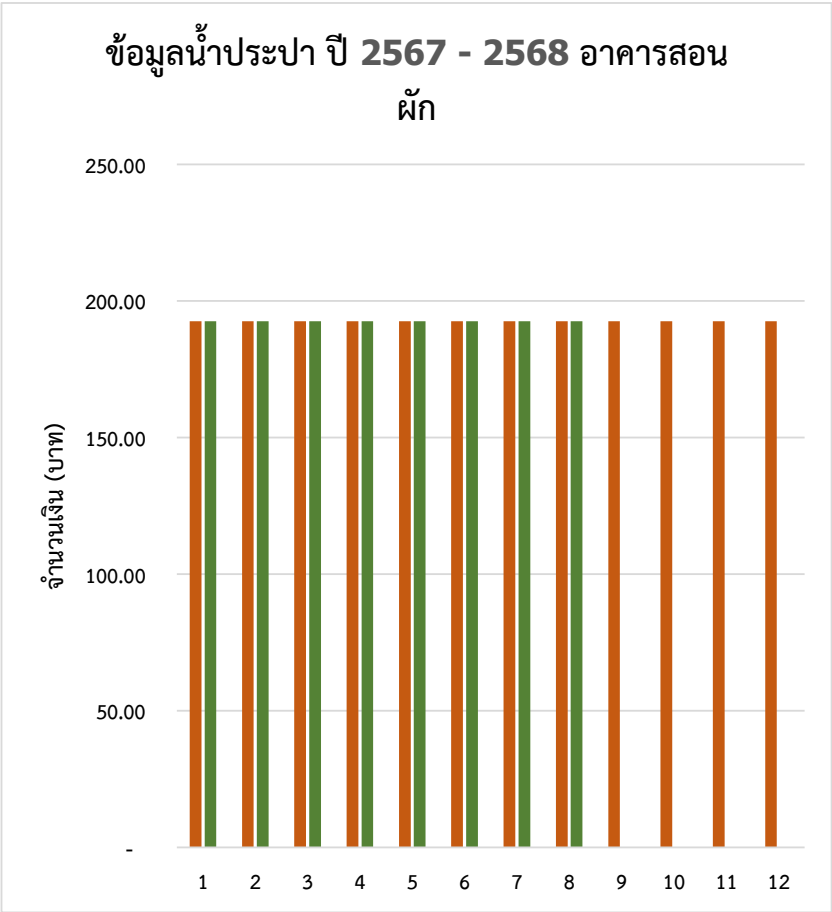

รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
 อาคารวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้น้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
มีนาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
เมษายน	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
พฤษภาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
มิถุนายน	-	-	23.00	470.80	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กรกฎาคม	-	-	25.00	513.60	## #DIV/0!	## #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	37.00	781.64	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กันยายน	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
ตุลาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
พฤศจิกายน	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
ธันวาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	-	-	7.08	147.17		
รวม	-	-	85.00	1,766.04		

