



ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		หน่วย (ลบ.ม.)	เงิน (บาท)
	จำนวนหน่วย (ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหน่วย (ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด
มกราคม	410.00	9,974.97	363.00	8,635.65	ลด -11.46 %	ลด -13.43 %
กุมภาพันธ์	509.00	12,199.08	412.00	9,921.21	ลด -19.06 %	ลด -18.67 %
มีนาคม	461.00	11,413.91	367.00	9,316.06	ลด -20.39 %	ลด -18.38 %
เมษายน	265.00	7,840.97	298.00	8,046.30	เพิ่ม 12.45 %	เพิ่ม 2.62 %
พฤษภาคม	342.00	8,873.30	267.00	7,037.82	ลด -21.93 %	ลด -20.69 %
มิถุนายน	377.00	9,576.07	300.00	7,808.86	ลด -20.42 %	ลด -18.45 %
กรกฎาคม	645.00	14,993.16	398.00	9,455.81	ลด -38.29 %	ลด -36.93 %
สิงหาคม	469.00	11,009.61	557.00	13,126.88	เพิ่ม 18.76 %	เพิ่ม 19.23 %
กันยายน	505.00	11,552.16	406.00	9,886.01	ลด -19.60 %	ลด -14.42 %
ตุลาคม	596.00	13,966.82	441.00	10,584.07	ลด -26.01 %	ลด -24.22 %
พฤศจิกายน	347.00	8,161.00				
ธันวาคม	325.00	7,938.55				
รวม	5,251.00	127,499.60	3,809.00	93,818.67	ลด -27.46 %	ลด -26.42 %
เฉลี่ย	437.58	10,624.97	380.90	9,381.87	ลด -12.95 %	ลด -11.70 %

ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ลำนานา พิษณุโลก  
จำนวนหน่วย (ลบ.ม)  
ปี พ.ศ. 2567 - 2568

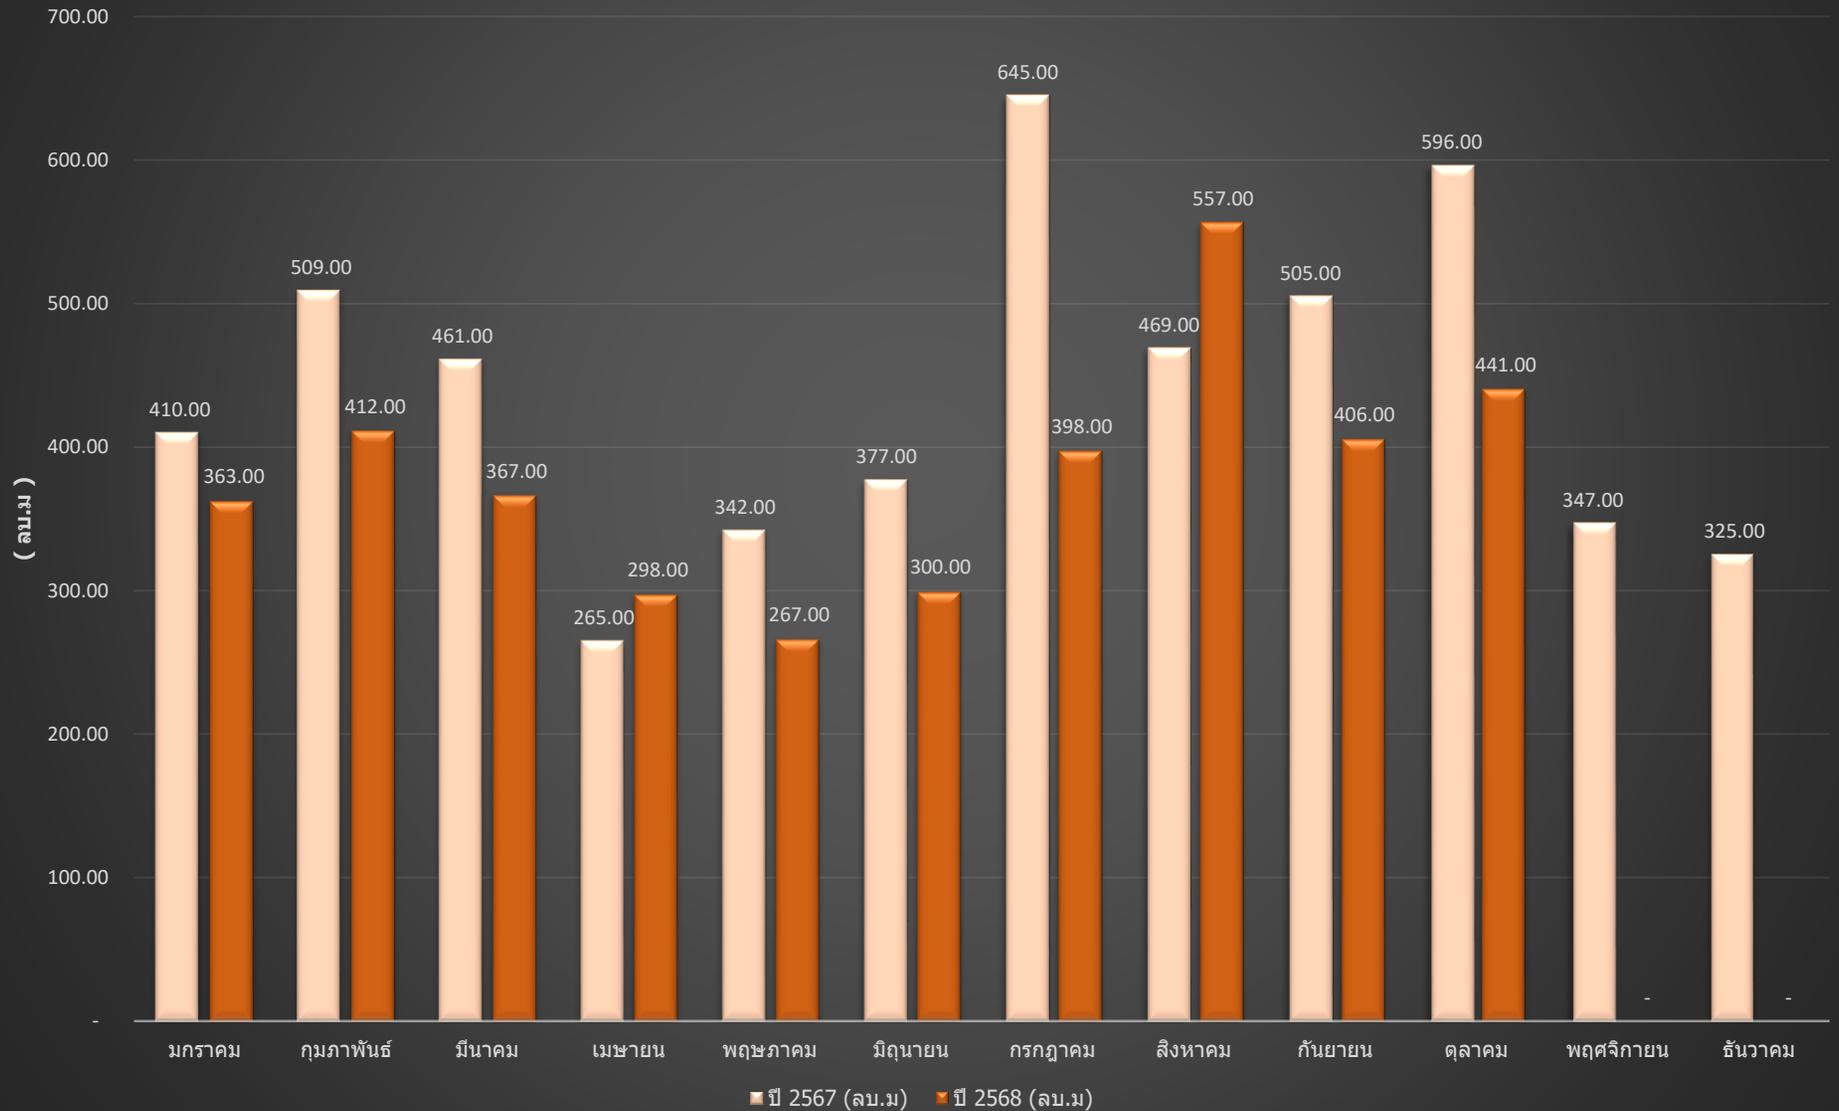

ปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ลำนนา พิษณุโลก  
จำนวนเงิน (บาท)  
ปี พ.ศ. 2567 - 2568

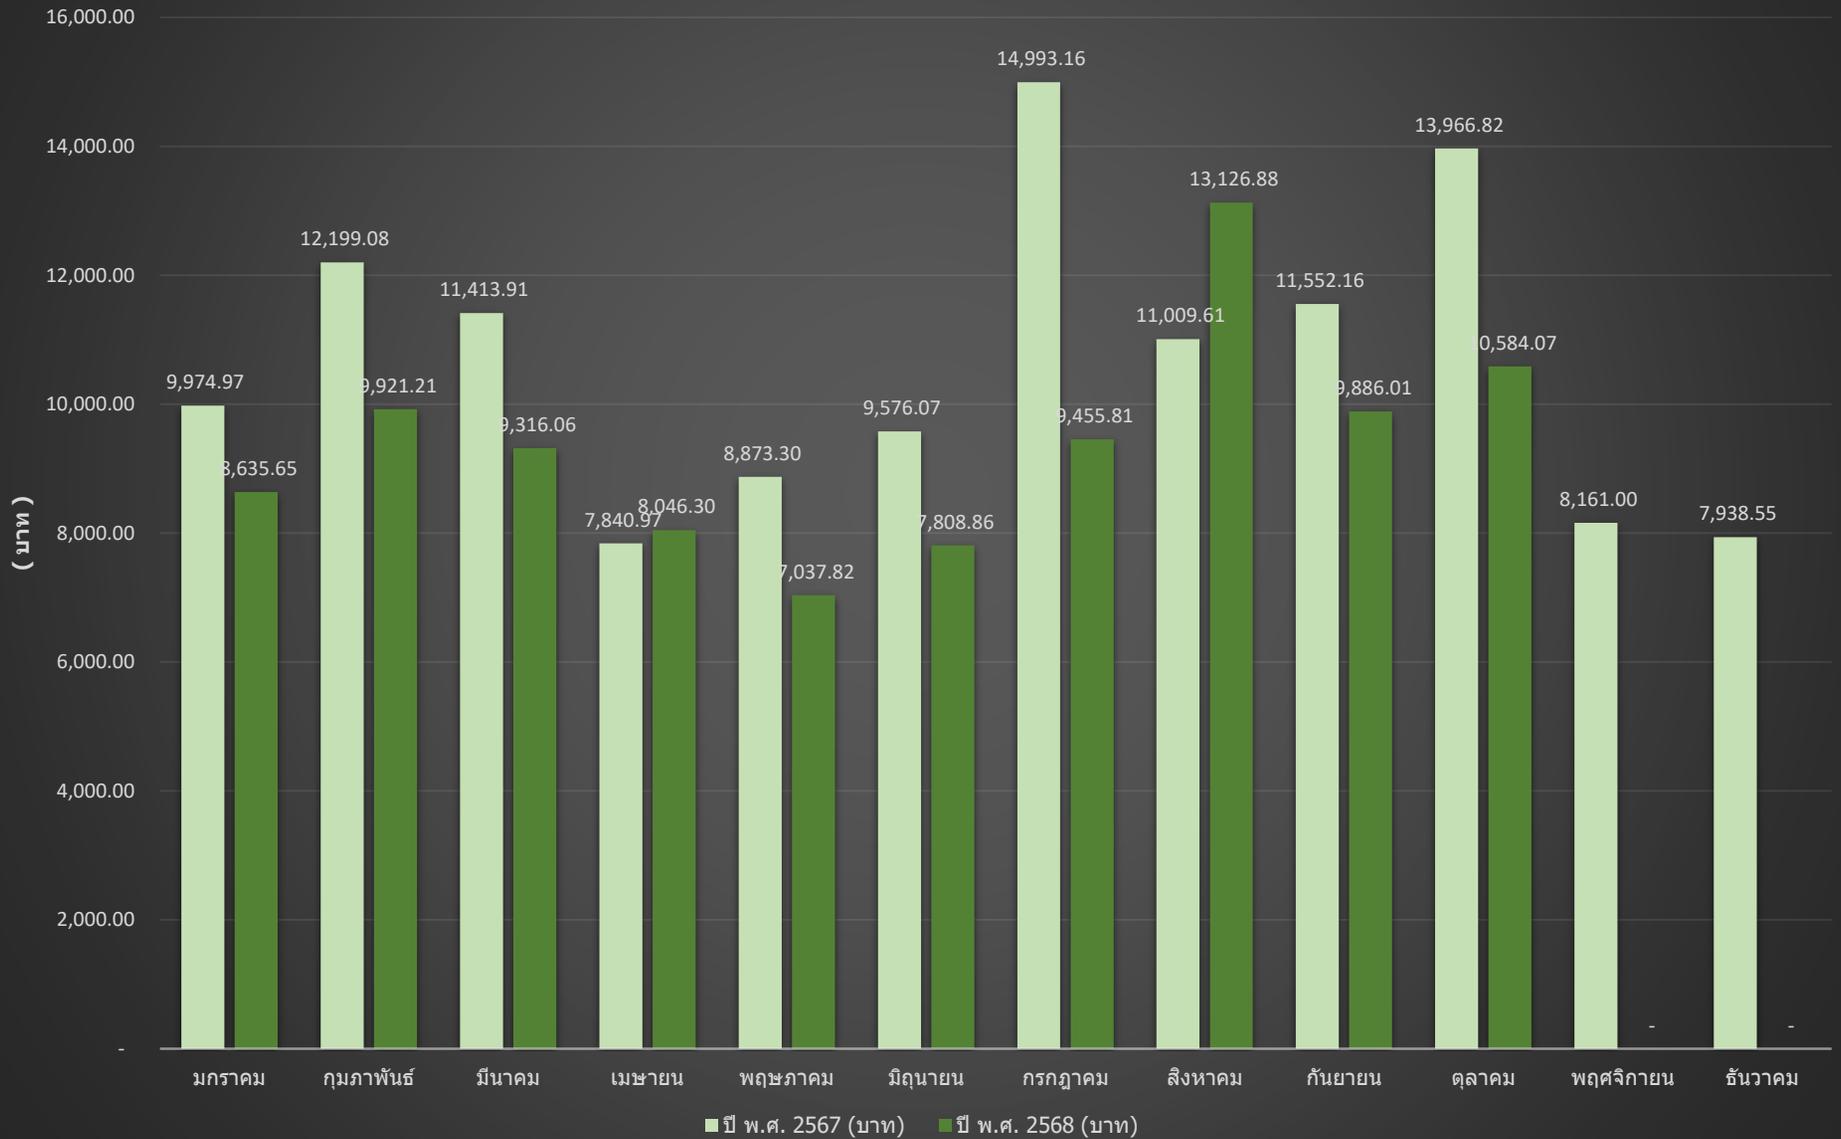

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 1 อำนวยการ

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้น้ำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	38.00	826.04	24.00	513.60	ลด -36.84	ลด -37.82
กุมภาพันธ์	35.00	757.03	33.00	711.02	ลด -5.71	ลด -6.08
มีนาคม	20.00	428.00	22.00	470.80	เพิ่ม 10.00	เพิ่ม 10.00
เมษายน	18.00	387.34	51.00	1,125.21	เพิ่ม 183.33	เพิ่ม 190.50
พฤษภาคม	20.00	428.00	19.00	407.67	ลด -5.00	ลด -4.75
มิถุนายน	29.00	620.60	22.00	470.80	ลด -24.14	ลด -24.14
กรกฎาคม	30.00	642.00	22.00	470.80	ลด -26.67	ลด -26.67
สิงหาคม	24.00	513.60	22.00	470.80	ลด -8.33	ลด -8.33
กันยายน	19.00	407.67	21.00	449.40	เพิ่ม 10.53	เพิ่ม 10.24
ตุลาคม	16.00	346.68	29.00	620.60	เพิ่ม 81.25	เพิ่ม 79.01
พฤศจิกายน	17.00	367.01	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	23.00	492.20	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	289.00	6,216.17	265.00	5,710.70		
ค่าเฉลี่ย	24.08	518.01	22.08	475.89		

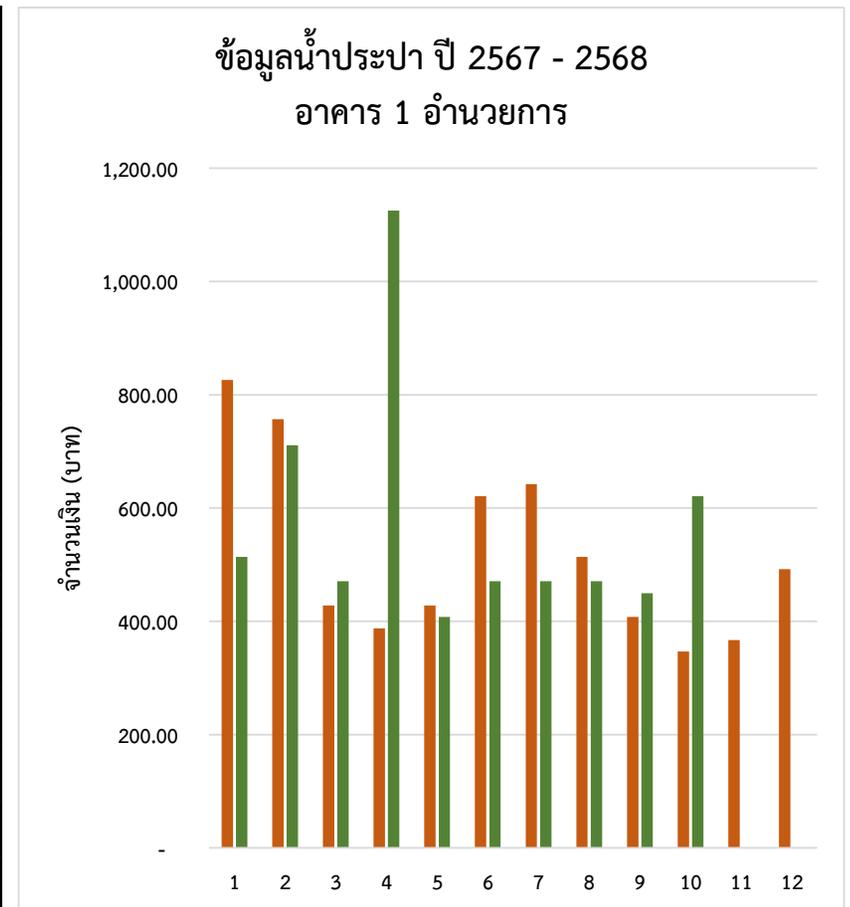


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคาร 2 ปฏิบัติการรวม

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	17.00	345.61	15.00	304.95	ลด	-11.76	ลด	-11.76
กุมภาพันธ์	20.00	406.60	14.00	284.62	ลด	-30.00	ลด	-30.00
มีนาคม	14.00	284.62	9.00	192.60	ลด	-35.71	ลด	-32.33
เมษายน	10.00	203.30	14.00	284.62	เพิ่ม	40.00	เพิ่ม	40.00
พฤษภาคม	13.00	264.29	11.00	223.63	ลด	-15.38	ลด	-15.38
มิถุนายน	16.00	325.28	12.00	243.96	ลด	-25.00	ลด	-25.00
กรกฎาคม	19.00	386.27	16.00	325.28	ลด	-15.79	ลด	-15.79
สิงหาคม	24.00	492.20	16.00	325.28	ลด	-33.33	ลด	-33.91
กันยายน	17.00	345.61	16.00	325.28	ลด	-5.88	ลด	-5.88
ตุลาคม	19.00	386.27	18.00	365.94	ลด	-5.26	ลด	-5.26
พฤศจิกายน	14.00	284.62	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	21.00	428.00	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	204.00	4,152.67	141.00	2,876.16				
ค่าเฉลี่ย	17.00	346.06	11.75	239.68				

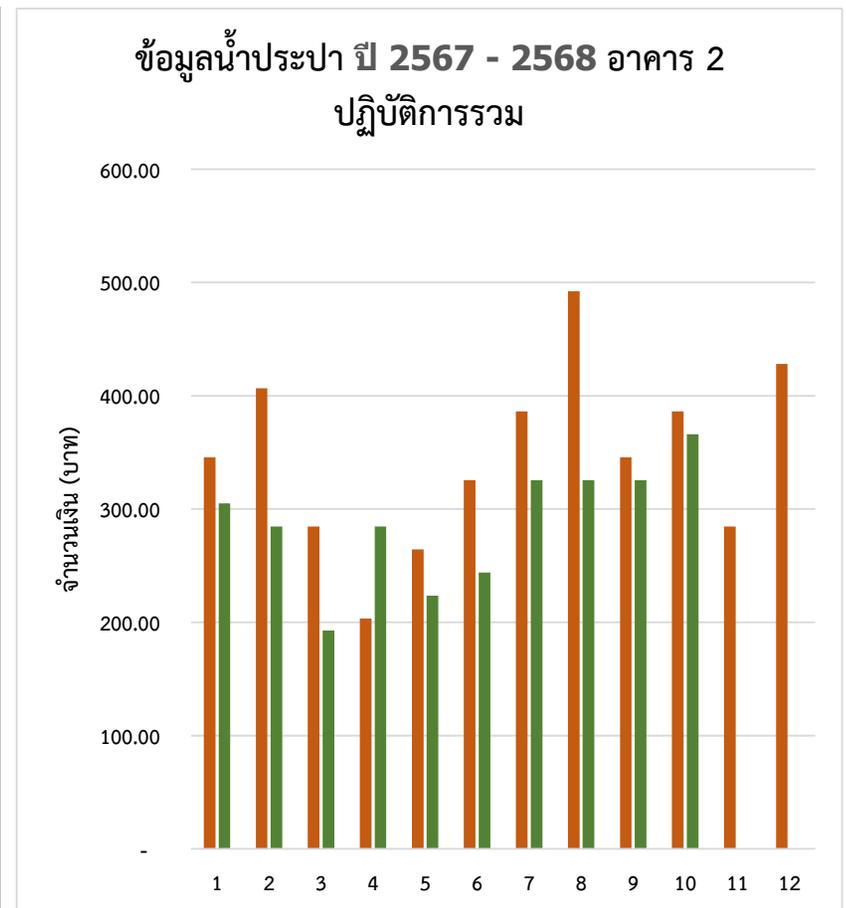

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	19.00	386.27	19.00	386.27	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
กุมภาพันธ์	41.00	873.66	16.00	325.28	ลด	-60.98	ลด	-62.77
มีนาคม	29.00	599.20	8.00	192.60	ลด	-72.41	ลด	-67.86
เมษายน	20.00	406.60	6.00	192.60	ลด	-70.00	ลด	-52.63
พฤษภาคม	32.00	666.61	17.00	345.61	ลด	-46.88	ลด	-48.15
มิถุนายน	27.00	556.40	7.00	192.60	ลด	-74.07	ลด	-65.38
กรกฎาคม	20.00	406.60	4.00	192.60	ลด	-80.00	ลด	-52.63
สิงหาคม	21.00	428.00	5.00	192.60	ลด	-76.19	ลด	-55.00
กันยายน	26.00	535.00	7.00	192.60	ลด	-73.08	ลด	-64.00
ตุลาคม	21.00	428.00	7.00	192.60	ลด	-66.67	ลด	-55.00
พฤศจิกายน	17.00	345.61	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	17.00	345.61	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	290.00	5,977.56	96.00	2,405.36				
ค่าเฉลี่ย	24.17	498.13	8.00	200.45				

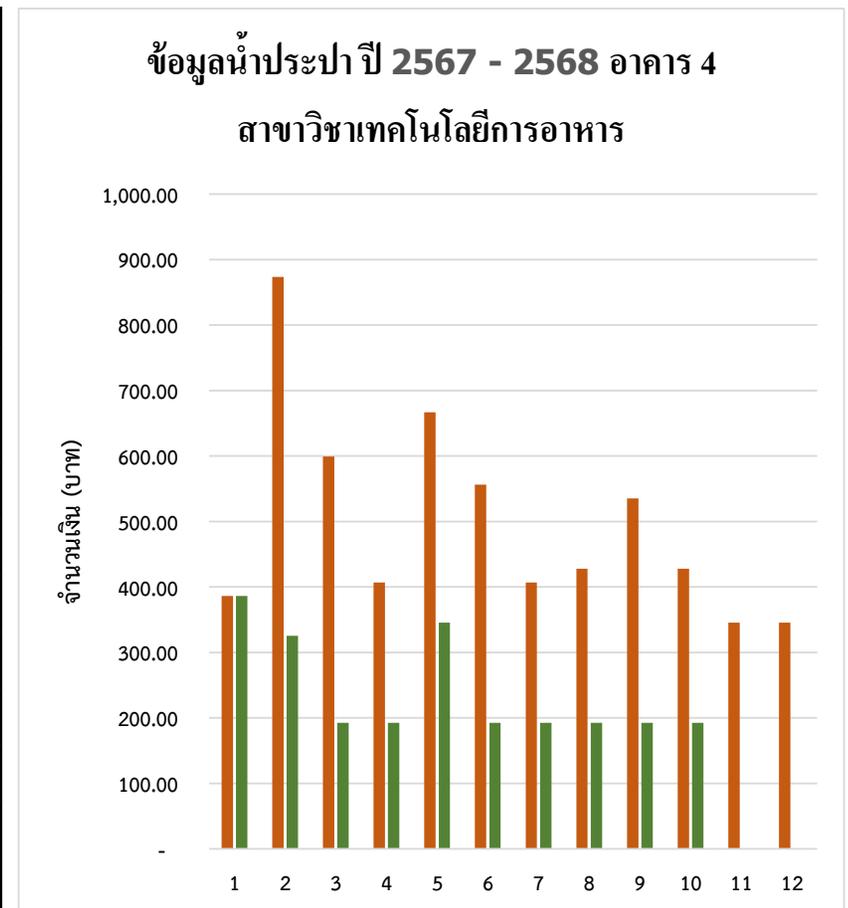


**รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**  
**อาคารศูนย์ข้าวและภูมิปัญญาไทย**

**การประเมิน**

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	5.00	192.60	5.00	192.60	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
กุมภาพันธ์	5.00	192.60	5.00	192.60	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
มีนาคม	7.00	192.60	4.00	192.60	ลด	-42.86	เท่ากัน	0.00
เมษายน	4.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม	25.00	เท่ากัน	0.00
พฤษภาคม	5.00	192.60	3.00	192.60	ลด	-40.00	เท่ากัน	0.00
มิถุนายน	5.00	192.60	4.00	192.60	ลด	-20.00	เท่ากัน	0.00
กรกฎาคม	5.00	192.60	4.00	192.60	ลด	-20.00	เท่ากัน	0.00
สิงหาคม	4.00	192.60	6.00	192.60	เพิ่ม	50.00	เท่ากัน	0.00
กันยายน	4.00	192.60	4.00	192.60	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
ตุลาคม	6.00	192.60	13.00	264.29	เพิ่ม	116.67	เพิ่ม	37.22
พฤศจิกายน	4.00	192.60	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	4.00	192.60	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	58.00	2,311.20	53.00	1,997.69				
ค่าเฉลี่ย	4.83	192.60	4.42	166.47				

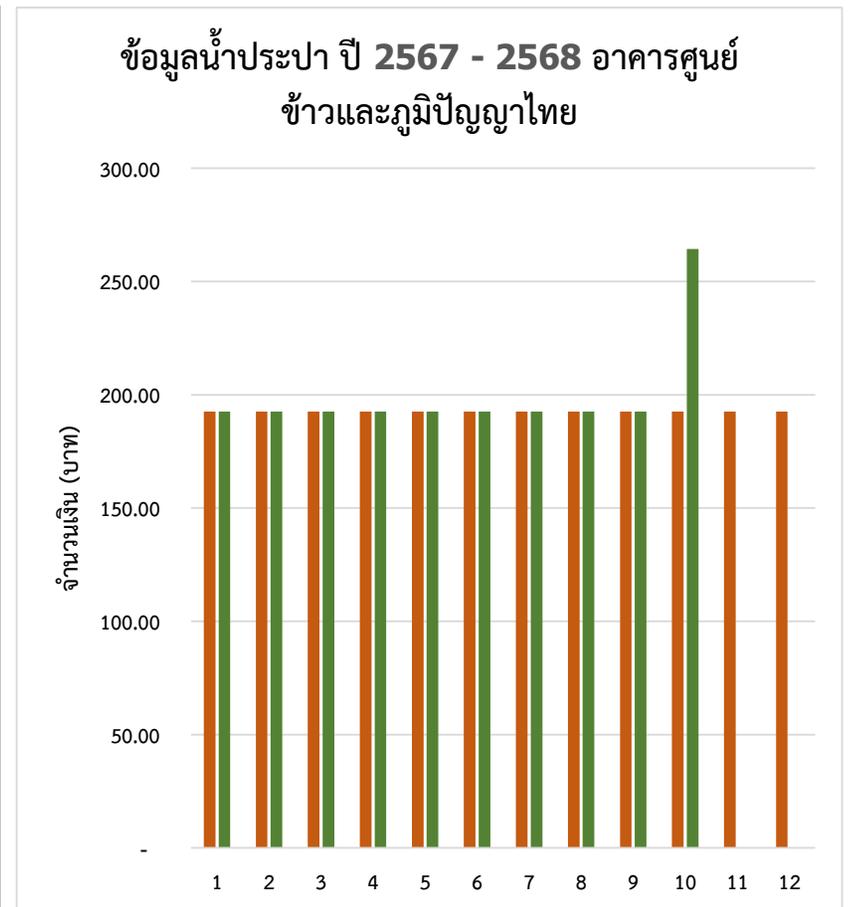


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคาร 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	23.00	502.90	30.00	652.70	เพิ่ม 30.43	เพิ่ม 29.79
กุมภาพันธ์	15.00	337.05	30.00	652.70	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 93.65
มีนาคม	19.00	418.37	25.00	545.70	เพิ่ม 31.58	เพิ่ม 30.43
เมษายน	9.00	224.70	18.00	398.04	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 77.14
พฤษภาคม	11.00	255.73	23.00	502.90	เพิ่ม 109.09	เพิ่ม 96.65
มิถุนายน	20.00	438.70	17.00	377.71	ลด -15.00	ลด -13.90
กรกฎาคม	22.00	481.50	39.00	859.75	เพิ่ม 77.27	เพิ่ม 78.56
สิงหาคม	29.00	631.30	34.00	744.72	เพิ่ม 17.24	เพิ่ม 17.97
กันยายน	26.00	567.10	24.00	524.30	ลด -7.69	ลด -7.55
ตุลาคม	28.00	609.90	35.00	767.73	เพิ่ม 25.00	เพิ่ม 25.88
พฤศจิกายน	76.00	1,713.71	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	52.00	1,159.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	330.00	7,339.98	275.00	6,026.25		
ค่าเฉลี่ย	27.50	611.67	22.92	502.19		

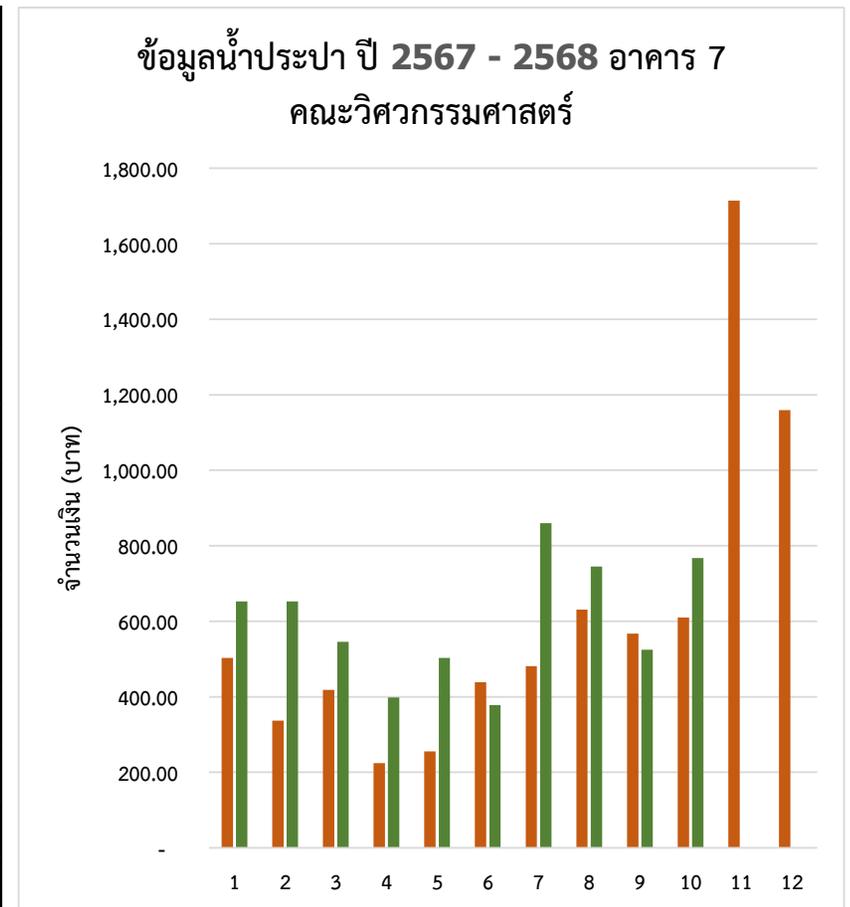

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 8 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	107.00	2,421.30	72.00	1,610.56	ลด -32.71	ลด -33.48
กุมภาพันธ์	150.00	3,419.72	89.00	2,003.95	ลด -40.67	ลด -41.40
มีนาคม	166.00	3,791.22	74.00	1,656.79	ลด -55.42	ลด -56.30
เมษายน	115.00	2,607.06	58.00	1,287.00	ลด -49.57	ลด -50.63
พฤษภาคม	104.00	2,351.65	59.00	1,310.11	ลด -43.27	ลด -44.29
มิถุนายน	72.00	1,610.56	70.00	1,564.34	ลด -2.78	ลด -2.87
กรกฎาคม	71.00	1,587.45	52.00	1,148.32	ลด -26.76	ลด -27.66
สิงหาคม	99.00	2,235.60	126.00	2,862.46	เพิ่ม 27.27	เพิ่ม 28.04
กันยายน	73.00	1,633.68	95.00	2,142.94	เพิ่ม 30.14	เพิ่ม 31.17
ตุลาคม	54.00	1,194.55	87.00	1,957.62	เพิ่ม 61.11	เพิ่ม 63.88
พฤศจิกายน	32.00	688.01	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	43.00	941.07	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	1,086.00	24,481.87	782.00	17,544.09		
ค่าเฉลี่ย	90.50	2,040.16	65.17	1,462.01		

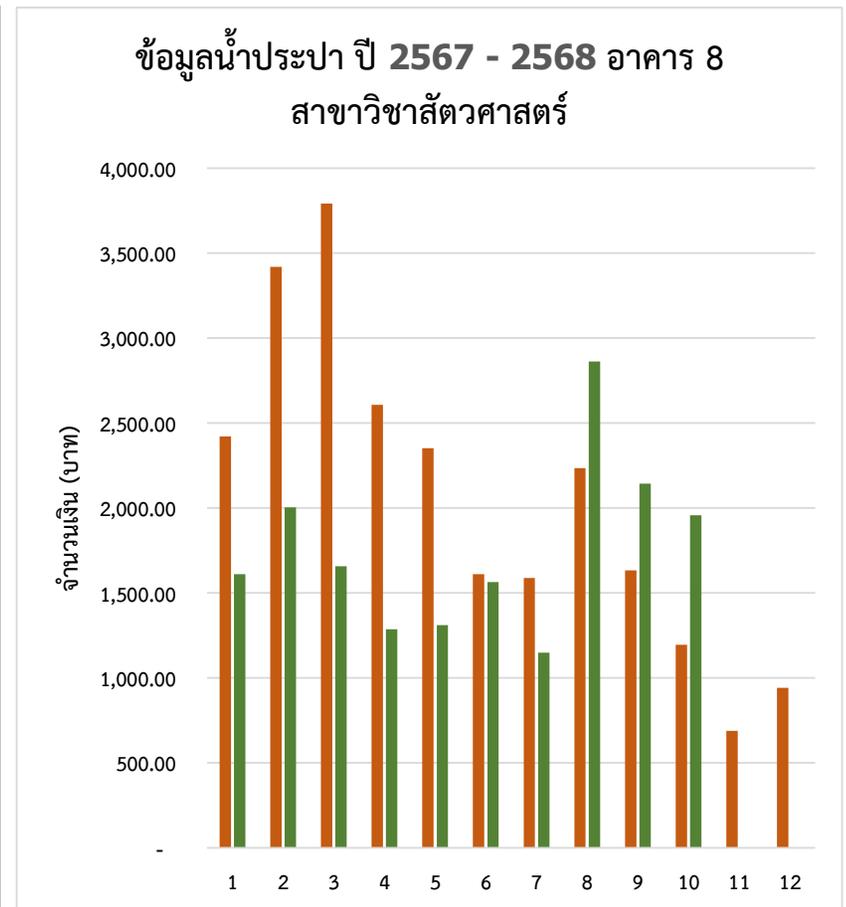

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 9 สาขาวิชาพืชศาสตร์

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	6.00	192.60	12.00	243.96	เพิ่ม 100.00	เพิ่ม 26.67
กุมภาพันธ์	5.00	192.60	36.00	758.63	เพิ่ม 620.00	เพิ่ม 293.89
มีนาคม	6.00	192.60	5.00	192.60	ลด -16.67	ทำกัน 0.00
เมษายน	4.00	192.60	3.00	192.60	ลด -25.00	ทำกัน 0.00
พฤษภาคม	4.00	192.60	13.00	264.29	เพิ่ม 225.00	เพิ่ม 37.22
มิถุนายน	3.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 66.67	ทำกัน 0.00
กรกฎาคม	6.00	192.60	8.00	192.60	เพิ่ม 33.33	ทำกัน 0.00
สิงหาคม	8.00	192.60	6.00	192.60	ลด -25.00	ทำกัน 0.00
กันยายน	18.00	365.94	6.00	192.60	ลด -66.67	ลด -47.37
ตุลาคม	8.00	192.60	5.00	192.60	ลด -37.50	ทำกัน 0.00
พฤศจิกายน	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	10.00	203.30	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	85.00	2,495.24	99.00	2,615.08		
ค่าเฉลี่ย	7.08	207.94	8.25	217.92		

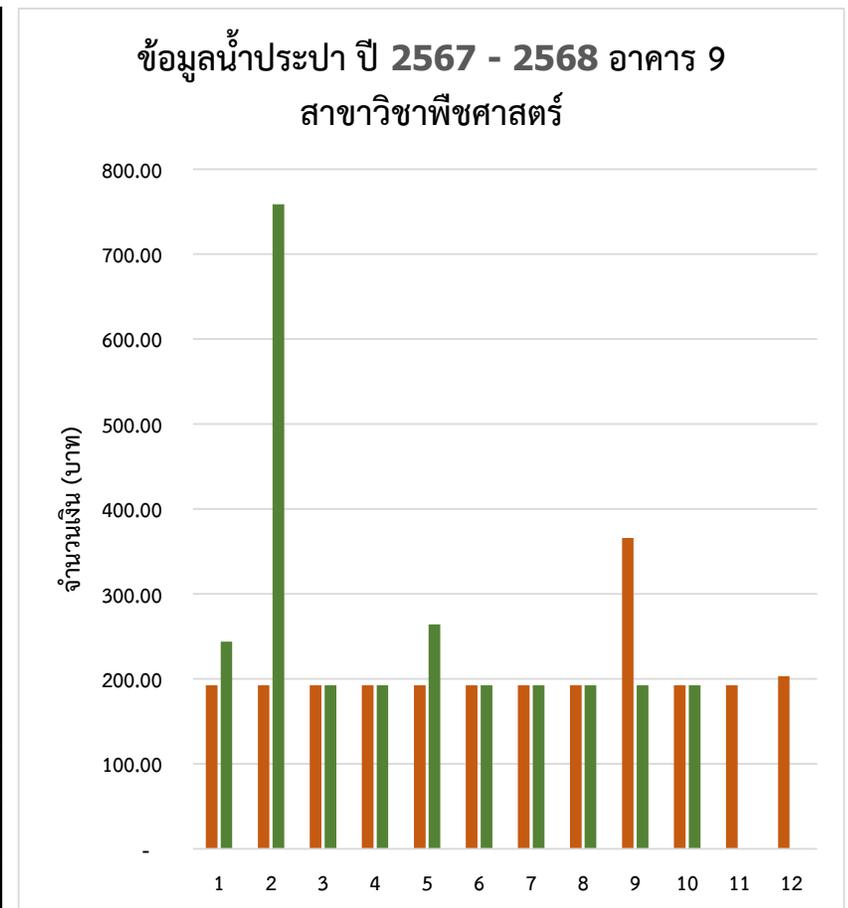


**รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**  
**อาคาร 10 ปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์**

**การประเมิน**

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

**ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568**

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	4.00	192.60	15.00	304.95	เพิ่ม 275.00	เพิ่ม 58.33
กุมภาพันธ์	4.00	192.60	1.00	192.60	ลด -75.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	2.00	192.60	2.00	192.60	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	1.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	3.00	192.60	1.00	192.60	ลด -66.67	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	3.00	192.60	38.00	804.64	เพิ่ม 1166.67	เพิ่ม 317.78
สิงหาคม	3.00	192.60	2.00	192.60	ลด -33.33	เท่ากัน 0.00
กันยายน	7.00	192.60	2.00	192.60	ลด -71.43	เท่ากัน 0.00
ตุลาคม	7.00	192.60	1.00	192.60	ลด -85.71	เท่ากัน 0.00
พฤศจิกายน	7.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	6.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	49.00	2,311.20	63.00	2,650.39		
ค่าเฉลี่ย	4.08	192.60	5.25	220.87		

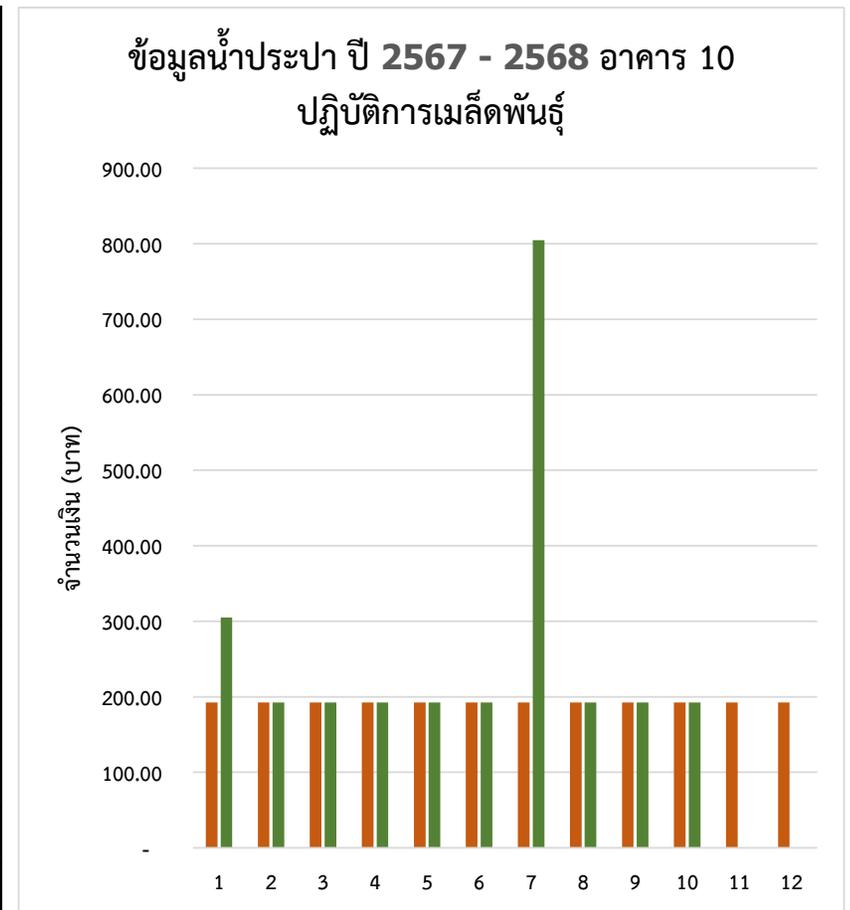


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคาร 11 เรียงรวม 1

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	2.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	2.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	-	192.60	3.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	11.00	223.63	2.00	192.60	ลด -81.82	ลด -13.88
มิถุนายน	3.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 66.67	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	4.00	192.60	10.00	203.30	เพิ่ม 150.00	เพิ่ม 5.56
สิงหาคม	4.00	192.60	2.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	16.00	325.28	4.00	192.60	ลด -75.00	ลด -40.79
ตุลาคม	-	192.60	34.00	712.62	## #DIV/0!	เพิ่ม 270.00
พฤศจิกายน	6.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	2.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	50.00	2,474.91	68.00	2,456.72		
ค่าเฉลี่ย	4.17	206.24	5.67	204.73		

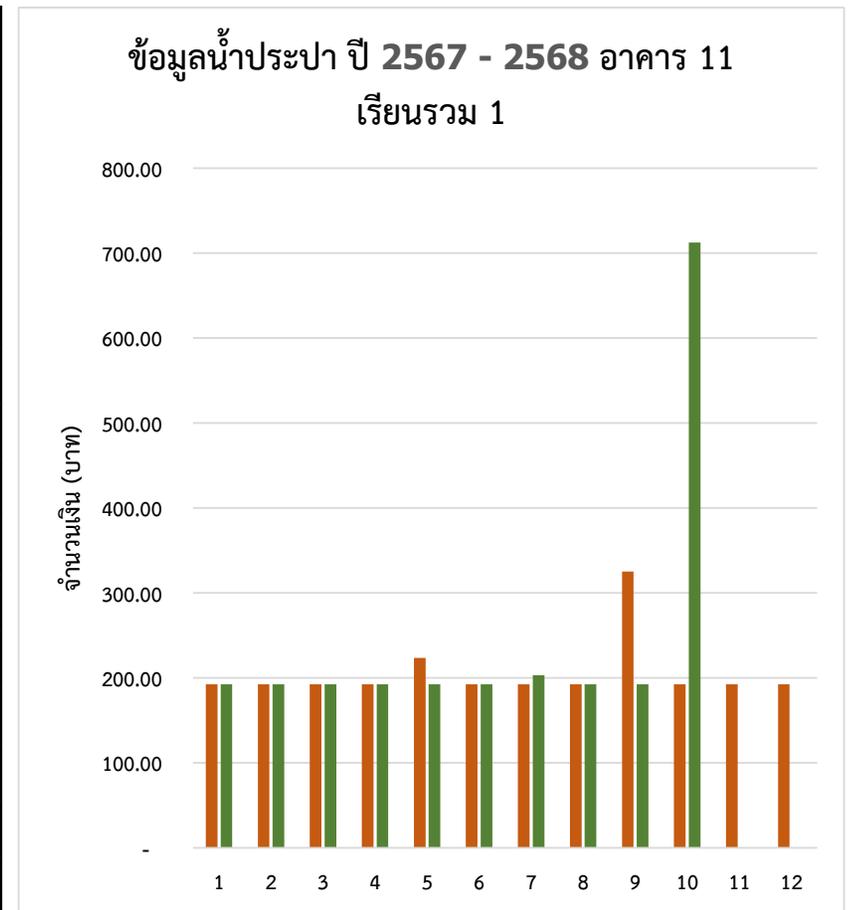

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 12 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	9.00	214.00	9.00	214.00	ทำกัน	0.00
กุมภาพันธ์	6.00	214.00	10.00	224.70	เพิ่ม	66.67
มีนาคม	5.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม	80.00
เมษายน	3.00	214.00	7.00	214.00	เพิ่ม	133.33
พฤษภาคม	9.00	214.00	8.00	214.00	ลด	-11.11
มิถุนายน	7.00	214.00	8.00	214.00	เพิ่ม	14.29
กรกฎาคม	10.00	224.70	9.00	214.00	ลด	-10.00
สิงหาคม	9.00	214.00	5.00	214.00	ลด	-44.44
กันยายน	10.00	224.70	-	214.00	ลด	-100.00
ตุลาคม	7.00	214.00	71.00	1,587.45	เพิ่ม	914.29
พฤศจิกายน	5.00	214.00	-	-	ลด	-100.00
ธันวาคม	8.00	214.00	-	-	ลด	-100.00
รวม	88.00	2,589.40	136.00	3,524.15		
ค่าเฉลี่ย	7.33	215.78	11.33	293.68		

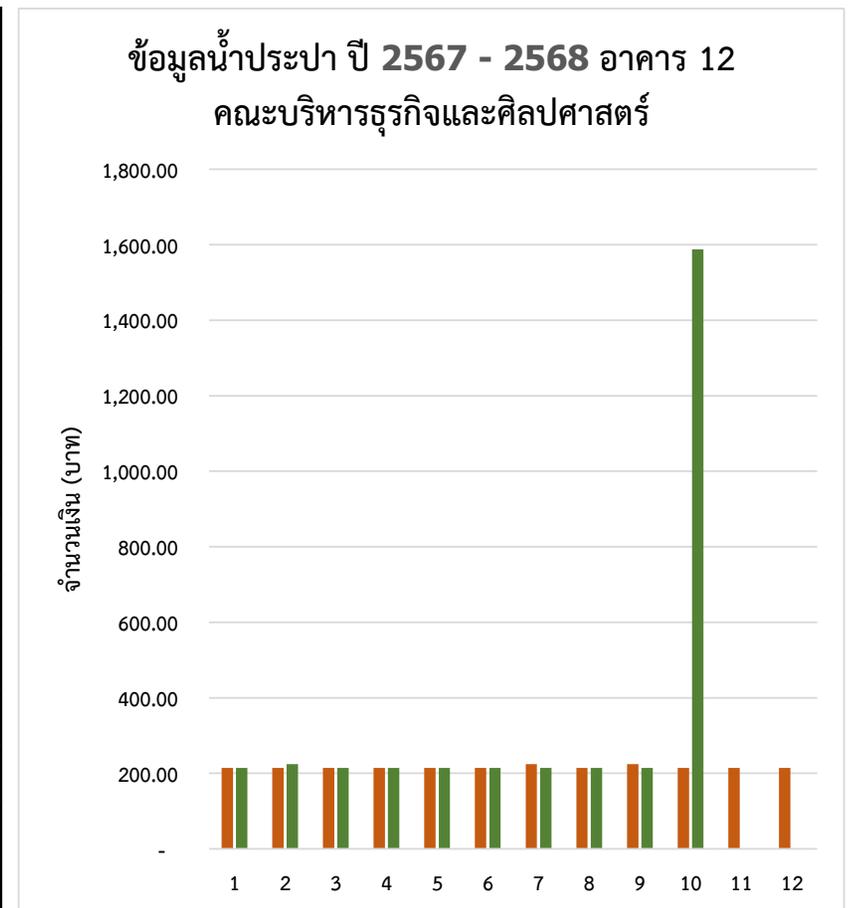

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 13 สาขาวิชาประมง

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	24.00	513.60	17.00	367.01	ลด	-29.17	ลด	-28.54
กุมภาพันธ์	27.00	577.80	12.00	265.36	ลด	-55.56	ลด	-54.07
มีนาคม	45.00	987.08	13.00	285.69	ลด	-71.11	ลด	-71.06
เมษายน	35.00	757.03	11.00	245.03	ลด	-68.57	ลด	-67.63
พฤษภาคม	46.00	1,010.08	7.00	214.00	ลด	-84.78	ลด	-78.81
มิถุนายน	34.00	734.02	9.00	214.00	ลด	-73.53	ลด	-70.85
กรกฎาคม	34.00	734.02	7.00	214.00	ลด	-79.41	ลด	-70.85
สิงหาคม	41.00	895.06	10.00	224.70	ลด	-75.61	ลด	-74.90
กันยายน	49.00	1,079.10	9.00	214.00	ลด	-81.63	ลด	-80.17
ตุลาคม	43.00	941.07	7.00	214.00	ลด	-83.72	ลด	-77.26
พฤศจิกายน	13.00	285.69	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	9.00	214.00	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	400.00	8,728.55	102.00	2,457.79				
ค่าเฉลี่ย	33.33	727.38	8.50	204.82				

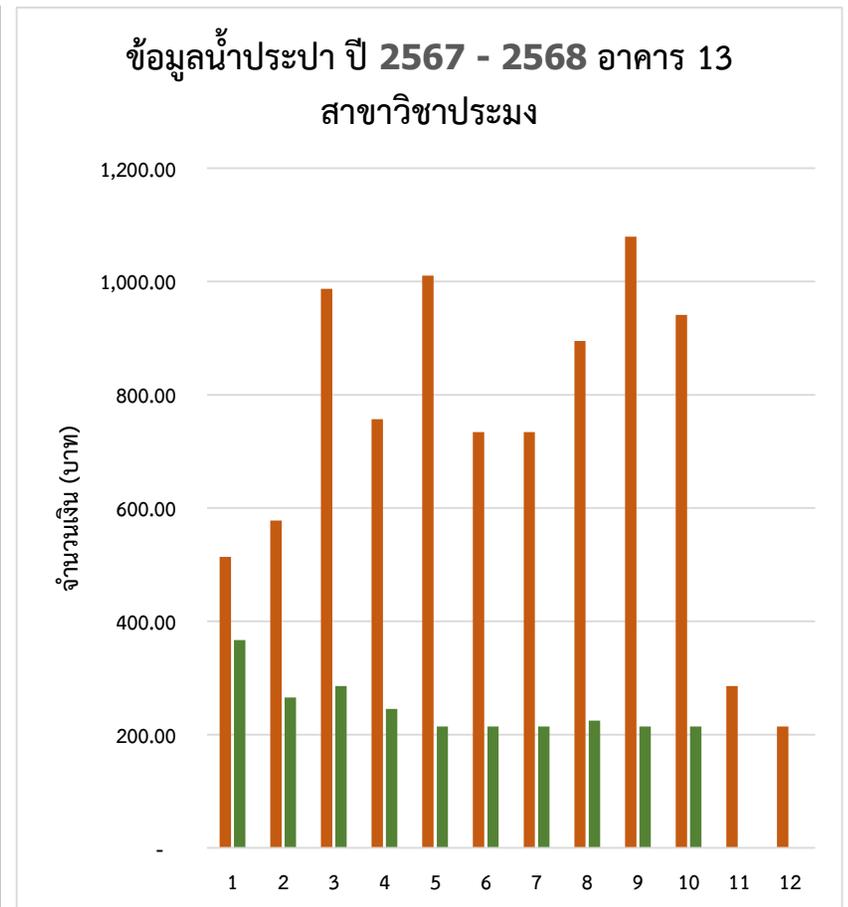

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคาร 14 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	28.00	599.20	17.00	367.01	ลด -39.29	ลด -38.75
กุมภาพันธ์	21.00	449.40	17.00	367.01	ลด -19.05	ลด -18.33
มีนาคม	24.00	513.60	34.00	734.02	เพิ่ม 41.67	เพิ่ม 42.92
เมษายน	12.00	265.36	12.00	265.36	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	27.00	577.80	18.00	387.34	ลด -33.33	ลด -32.96
มิถุนายน	40.00	872.05	23.00	492.20	ลด -42.50	ลด -43.56
กรกฎาคม	29.00	620.60	25.00	535.00	ลด -13.79	ลด -13.79
สิงหาคม	15.00	326.35	36.00	780.03	เพิ่ม 140.00	เพิ่ม 139.02
กันยายน	15.00	326.35	18.00	387.34	เพิ่ม 20.00	เพิ่ม 18.69
ตุลาคม	19.00	407.67	16.00	346.68	ลด -15.79	ลด -14.96
พฤศจิกายน	9.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	15.00	326.35	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	254.00	5,498.73	216.00	4,661.99		
ค่าเฉลี่ย	21.17	458.23	18.00	388.50		

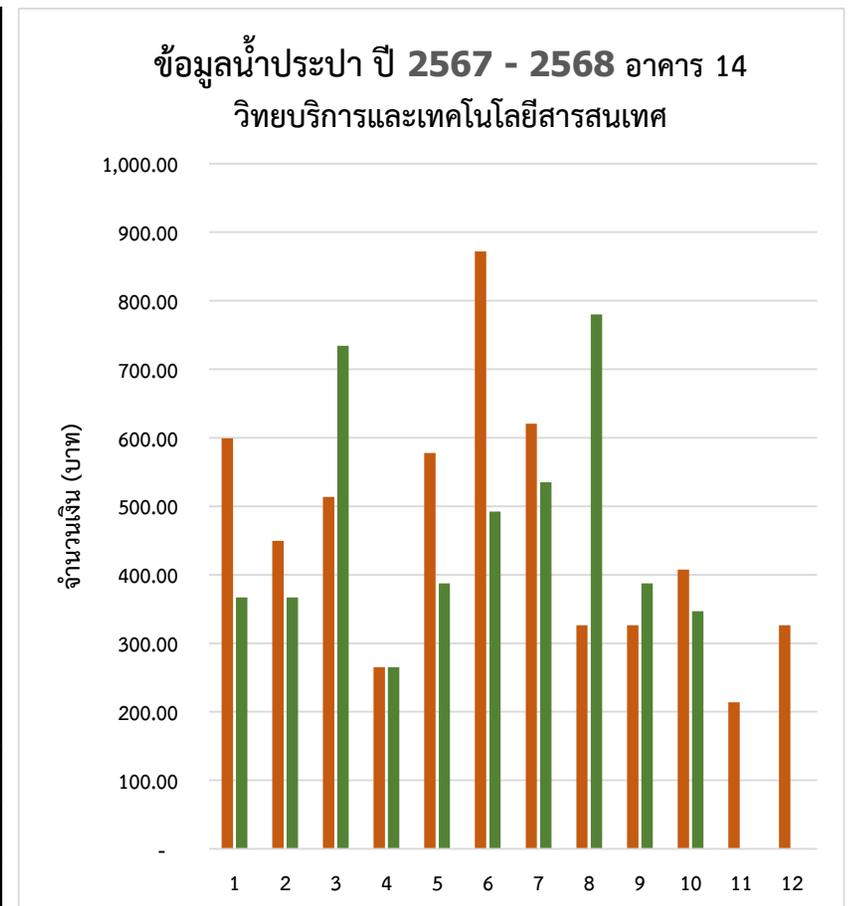


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคาร 15 อเนกประสงค์

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	35.00	757.03	20.00	428.00	ลด -42.86	ลด -43.46
กุมภาพันธ์	32.00	688.01	16.00	346.68	ลด -50.00	ลด -49.61
มีนาคม	4.00	214.00	7.00	214.00	เพิ่ม 75.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	4.00	214.00	36.00	780.03	เพิ่ม 800.00	เพิ่ม 264.50
พฤษภาคม	10.00	224.70	22.00	470.80	เพิ่ม 120.00	เพิ่ม 109.52
มิถุนายน	59.00	1,310.11	5.00	214.00	ลด -91.53	ลด -83.67
กรกฎาคม	27.00	577.80	14.00	306.02	ลด -48.15	ลด -47.04
สิงหาคม	28.00	599.20	35.00	757.03	เพิ่ม 25.00	เพิ่ม 26.34
กันยายน	33.00	711.02	14.00	306.02	ลด -57.58	ลด -56.96
ตุลาคม	20.00	428.00	4.00	214.00	ลด -80.00	ลด -50.00
พฤศจิกายน	12.00	265.36	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	14.00	306.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	278.00	6,295.25	173.00	4,036.58		
ค่าเฉลี่ย	23.17	524.60	14.42	336.38		

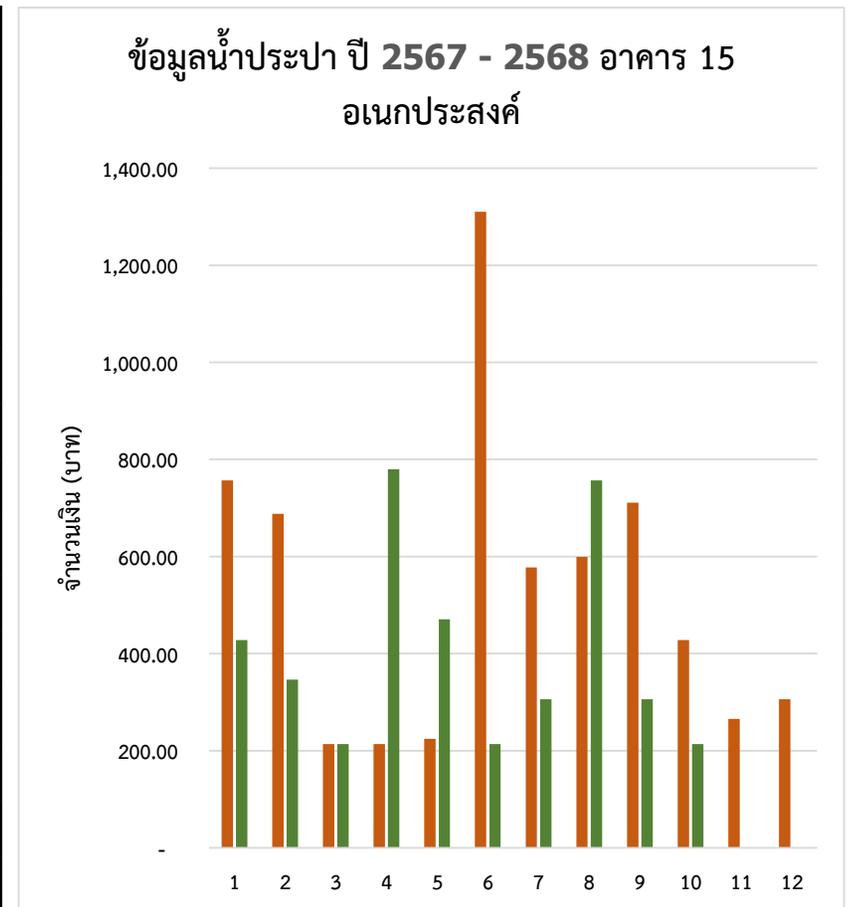


รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568  
อาคาร 16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	21.00	449.40	21.00	449.40	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
กุมภาพันธ์	25.00	535.00	18.00	387.34	ลด	-28.00	ลด	-27.60
มีนาคม	25.00	535.00	34.00	734.02	เพิ่ม	36.00	เพิ่ม	37.20
เมษายน	7.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม	28.57	เท่ากัน	0.00
พฤษภาคม	17.00	367.01	8.00	214.00	ลด	-52.94	ลด	-41.69
มิถุนายน	25.00	535.00	14.00	306.02	ลด	-44.00	ลด	-42.80
กรกฎาคม	39.00	849.05	42.00	918.06	เพิ่ม	7.69	เพิ่ม	8.13
สิงหาคม	37.00	803.04	32.00	688.01	ลด	-13.51	ลด	-14.32
กันยายน	34.00	734.02	33.00	711.02	ลด	-2.94	ลด	-3.13
ตุลาคม	27.00	577.80	19.00	407.67	ลด	-29.63	ลด	-29.44
พฤศจิกายน	21.00	449.40	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	15.00	326.35	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	293.00	6,375.07	230.00	5,029.54				
ค่าเฉลี่ย	24.42	531.26	19.17	419.13				

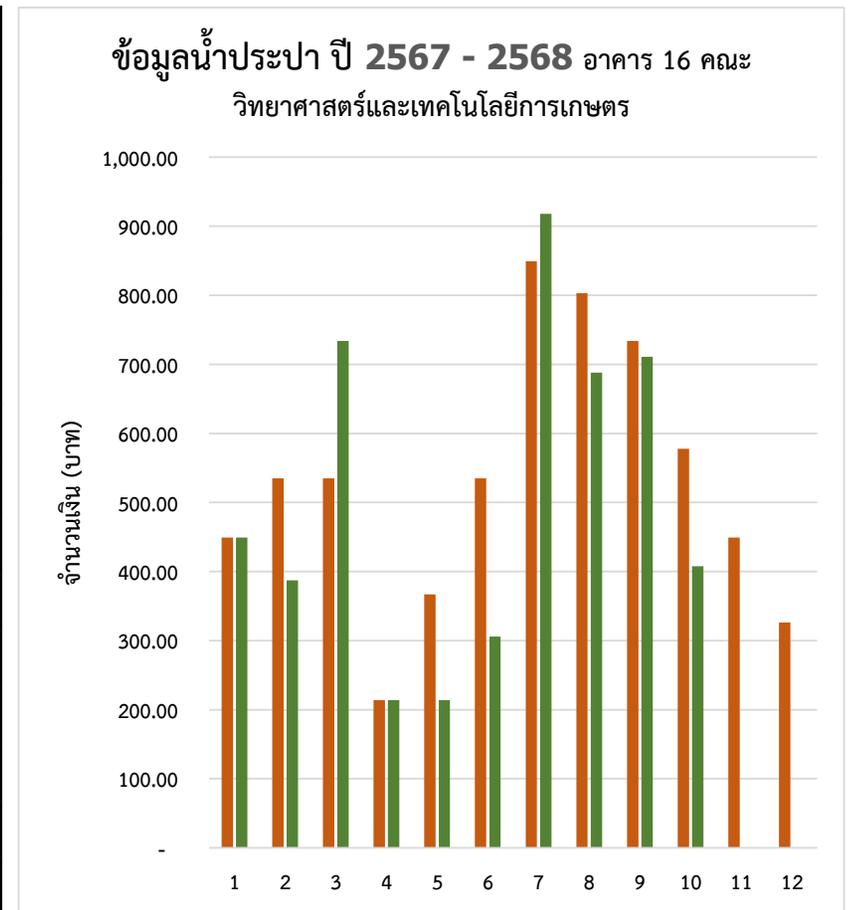

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


### อาคารอัมจันทร์-สนามกีฬากลาง

#### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	4.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	2.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	198.00	4,512.83	5.00	192.60	ลด -97.47	ลด -95.73
สิงหาคม	1.00	192.60	74.00	1,635.39	เพิ่ม 7300.00	เพิ่ม 749.11
กันยายน	9.00	192.60	14.00	284.62	เพิ่ม 55.56	เพิ่ม 47.78
ตุลาคม	1.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 300.00	เท่ากัน 0.00
พฤศจิกายน	22.00	449.40	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	13.00	264.29	-	-	ลด #####	ลด -100.00
รวม	250.00	6,959.92	100.00	3,460.81		
ค่าเฉลี่ย	20.83	579.99	8.33	288.40		

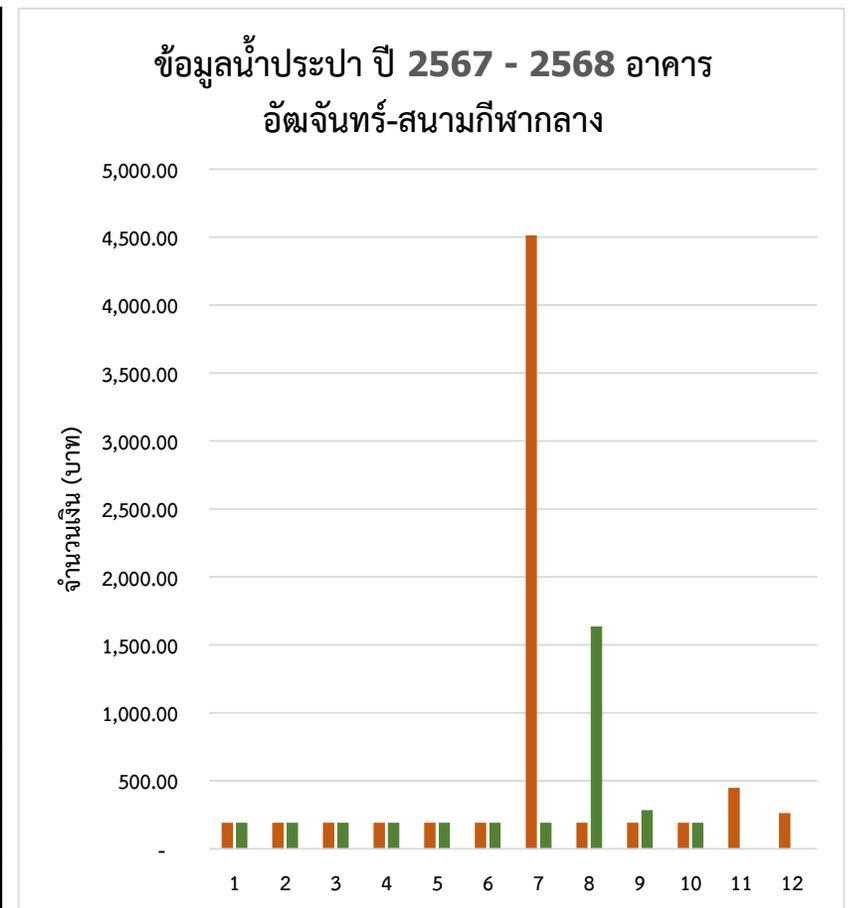


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคารโรงอาหาร

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	17.00	367.01	17.00	367.01	เท่ากับ	0.00	เท่ากับ	0.00
กุมภาพันธ์	27.00	577.80	24.00	513.60	ลด	-11.11	ลด	-11.11
มีนาคม	47.00	1,033.09	11.00	245.03	ลด	-76.60	ลด	-76.28
เมษายน	-	214.00	15.00	326.35	##	#DIV/0!	เพิ่ม	52.50
พฤษภาคม	-	214.00	8.00	214.00	##	#DIV/0!	เท่ากับ	0.00
มิถุนายน	-	214.00	30.00	642.00	##	#DIV/0!	เพิ่ม	200.00
กรกฎาคม	32.00	688.01	37.00	803.04	เพิ่ม	15.63	เพิ่ม	16.72
สิงหาคม	22.00	470.80	39.00	849.05	เพิ่ม	77.27	เพิ่ม	80.34
กันยายน	34.00	734.02	39.00	849.05	เพิ่ม	14.71	เพิ่ม	15.67
ตุลาคม	21.00	449.40	19.00	407.67	ลด	-9.52	ลด	-9.29
พฤศจิกายน	10.00	224.70	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	22.00	470.80	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	232.00	5,657.63	239.00	5,216.80				
ค่าเฉลี่ย	19.33	471.47	19.92	434.73				

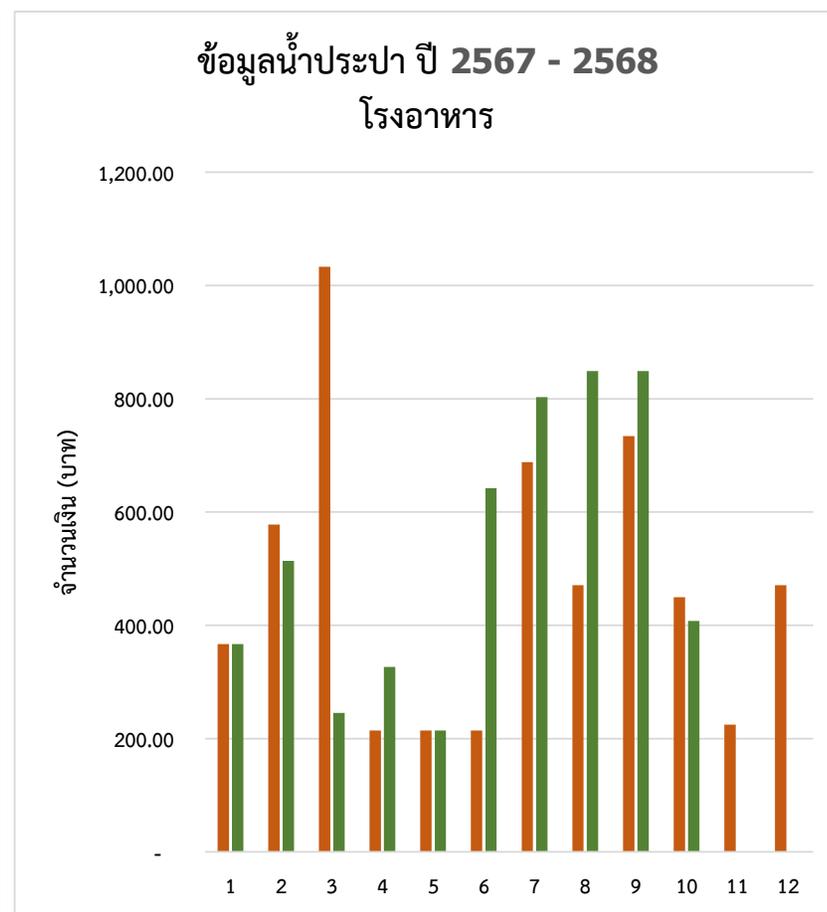


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	34.00	734.02	43.00	941.07	เพิ่ม 26.47	เพิ่ม 28.21
กุมภาพันธ์	48.00	1,056.09	63.00	1,402.56	เพิ่ม 31.25	เพิ่ม 32.81
มีนาคม	27.00	577.80	88.00	1,980.78	เพิ่ม 225.93	เพิ่ม 242.81
เมษายน	16.00	346.68	41.00	895.06	เพิ่ม 156.25	เพิ่ม 158.18
พฤษภาคม	21.00	449.40	21.00	449.40	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	15.00	326.35	26.00	556.40	เพิ่ม 73.33	เพิ่ม 70.49
กรกฎาคม	61.00	1,356.33	24.00	513.60	ลด -60.66	ลด -62.13
สิงหาคม	55.00	1,217.66	40.00	872.05	ลด -27.27	ลด -28.38
กันยายน	52.00	1,148.32	44.00	964.07	ลด -15.38	ลด -16.05
ตุลาคม	71.00	1,587.45	24.00	513.60	ลด -66.20	ลด -67.65
พฤศจิกายน	43.00	941.07	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	37.00	803.04	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	480.00	10,544.21	414.00	9,088.59		
ค่าเฉลี่ย	40.00	878.68	34.50	757.38		

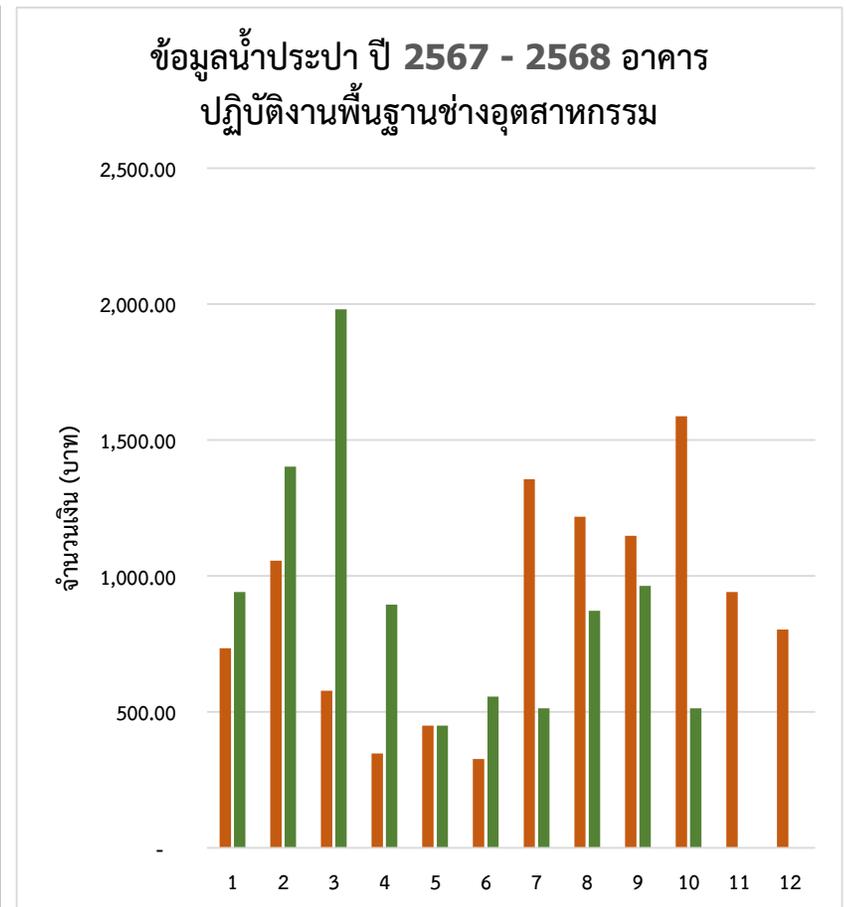


**รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**  
**โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร**

**การประเมิน**

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

**ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568**

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)		(บาท)	
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	13.00	264.29	12.00	243.96	ลด	-7.69	ลด	-7.69
กุมภาพันธ์	9.00	192.60	12.00	243.96	เพิ่ม	33.33	เพิ่ม	26.67
มีนาคม	11.00	223.63	11.00	223.63	เท่ากัน	0.00	เท่ากัน	0.00
เมษายน	4.00	192.60	8.00	192.60	เพิ่ม	100.00	เท่ากัน	0.00
พฤษภาคม	3.00	192.60	6.00	192.60	เพิ่ม	100.00	เท่ากัน	0.00
มิถุนายน	4.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม	25.00	เท่ากัน	0.00
กรกฎาคม	24.00	492.20	7.00	192.60	ลด	-70.83	ลด	-60.87
สิงหาคม	27.00	556.40	11.00	223.63	ลด	-59.26	ลด	-59.81
กันยายน	54.00	1,173.15	12.00	243.96	ลด	-77.78	ลด	-79.20
ตุลาคม	198.00	4,512.83	9.00	192.60	ลด	-95.45	ลด	-95.73
พฤศจิกายน	9.00	192.60	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
ธันวาคม	10.00	203.30	-	-	ลด	-100.00	ลด	-100.00
รวม	366.00	8,388.80	93.00	2,142.14				
ค่าเฉลี่ย	30.50	699.07	7.75	178.51				

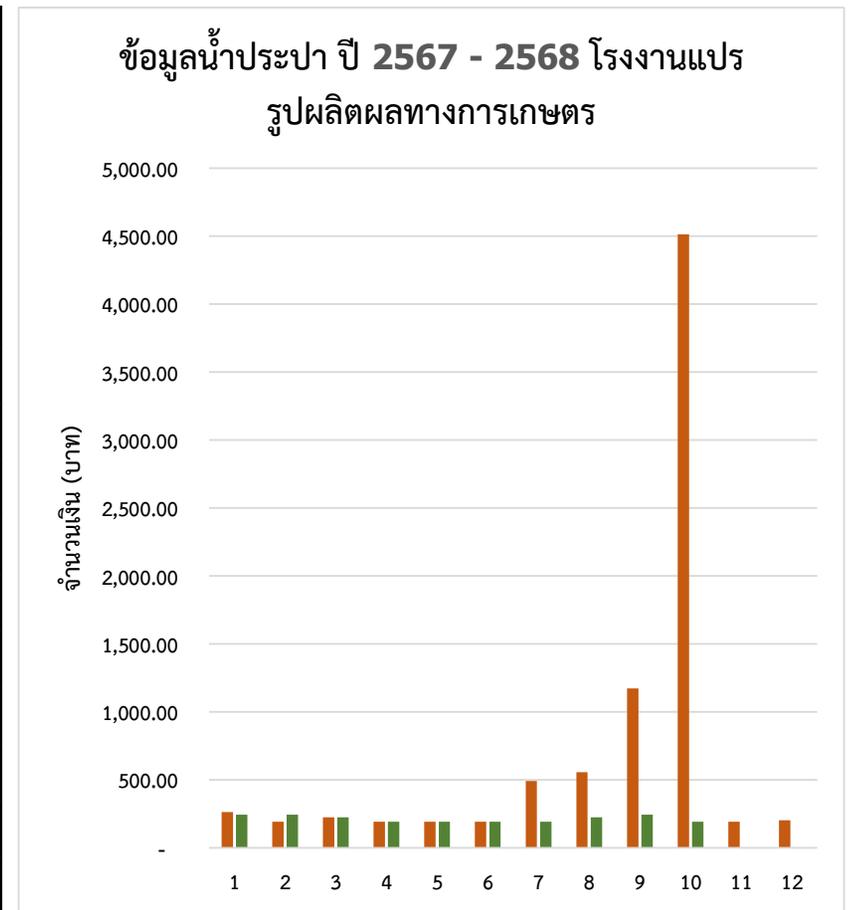


## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	3.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม 200.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	34.00	734.02	6.00	214.00	ลด -82.35	ลด -70.85
มีนาคม	9.00	214.00	6.00	214.00	ลด -33.33	เท่ากัน 0.00
เมษายน	3.00	214.00	1.00	214.00	ลด -66.67	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	5.00	214.00	2.00	214.00	ลด -60.00	เท่ากัน 0.00
มิถุนายน	4.00	214.00	2.00	214.00	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กรกฎาคม	9.00	214.00	9.00	214.00	เท่ากัน 0.00	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	9.00	214.00	13.00	285.69	เพิ่ม 44.44	เพิ่ม 33.50
กันยายน	6.00	214.00	9.00	214.00	เพิ่ม 50.00	เท่ากัน 0.00
ตุลาคม	5.00	214.00	6.00	214.00	เพิ่ม 20.00	เท่ากัน 0.00
พฤศจิกายน	14.00	306.02	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	4.00	214.00	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
รวม	105.00	3,180.04	63.00	2,211.69		
ค่าเฉลี่ย	8.75	265.00	5.25	184.31		

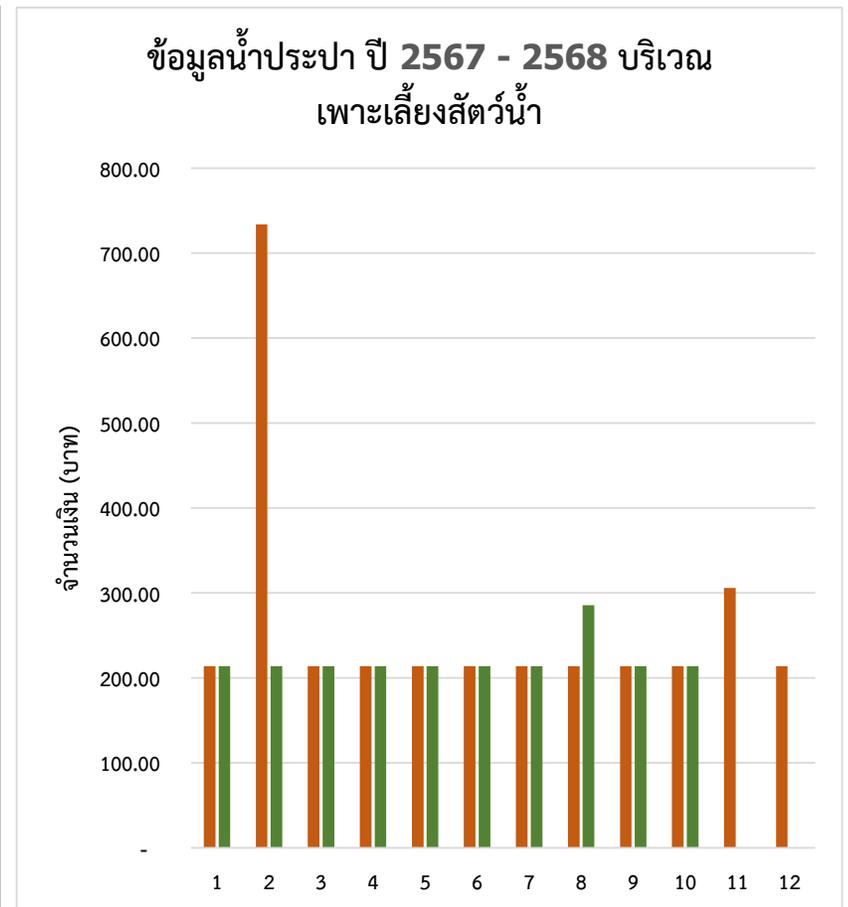

## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคารฝักอบรม

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
กุมภาพันธ์	1.00	192.60	5.00	192.60	เพิ่ม 400.00	เท่ากัน 0.00
มีนาคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากัน 0.00
เมษายน	-	192.60	1.00	192.60	## #DIV/0!	เท่ากัน 0.00
พฤษภาคม	2.00	192.60	19.00	386.27	เพิ่ม 850.00	เพิ่ม 100.56
มิถุนายน	8.00	192.60	11.00	223.63	เพิ่ม 37.50	เพิ่ม 16.11
กรกฎาคม	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
สิงหาคม	8.00	192.60	4.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากัน 0.00
กันยายน	2.00	192.60	3.00	192.60	เพิ่ม 50.00	เท่ากัน 0.00
ตุลาคม	22.00	449.40	1.00	192.60	ลด -95.45	ลด -57.14
พฤศจิกายน	9.00	192.60	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
ธันวาคม	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
รวม	56.00	2,568.00	49.00	2,150.70		
ค่าเฉลี่ย	4.67	214.00	4.08	179.23		




## รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 อาคารสวนผัก

### การประเมิน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
กุมภาพันธ์	2.00	192.60	1.00	192.60	ลด -50.00	เท่ากับ 0.00
มีนาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
เมษายน	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
พฤษภาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
มิถุนายน	1.00	192.60	-	192.60	ลด -100.00	เท่ากับ 0.00
กรกฎาคม	-	192.60	-	192.60	## #DIV/0!	เท่ากับ 0.00
สิงหาคม	1.00	192.60	2.00	192.60	เพิ่ม 100.00	เท่ากับ 0.00
กันยายน	1.00	192.60	1.00	192.60	เท่ากับ 0.00	เท่ากับ 0.00
ตุลาคม	3.00	192.60	4.00	192.60	เพิ่ม 33.33	เท่ากับ 0.00
พฤศจิกายน	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
ธันวาคม	-	192.60	-	-	## #DIV/0!	ลด -100.00
รวม	8.00	2,311.20	8.00	1,926.00		
ค่าเฉลี่ย	0.67	192.60	0.67	160.50		

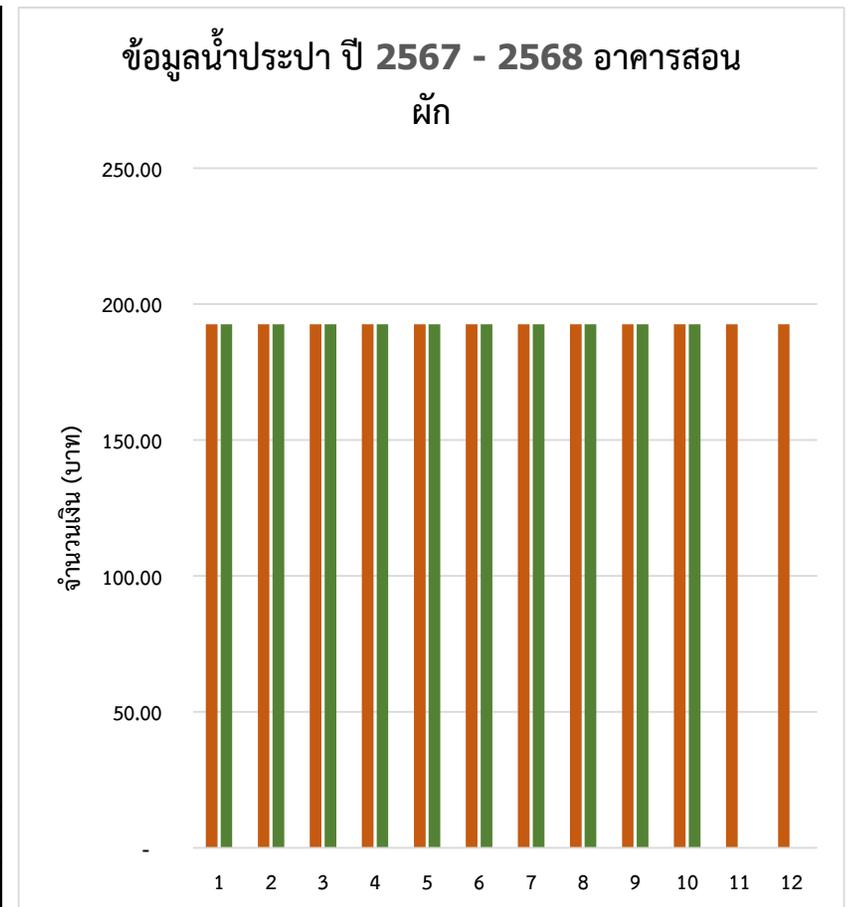

**รายงานน้ำประปา เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568**  
**อาคารวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ**

**การประเมิน**

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาภายในอาคารฯ จากการใช้ประปา ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการนำประปา ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำประปาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 - ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
มีนาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
เมษายน	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
พฤษภาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
มิถุนายน	-	-	23.00	470.80	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กรกฎาคม	-	-	25.00	513.60	## #DIV/0!	## #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	37.00	781.64	## #DIV/0!	## #DIV/0!
กันยายน	-	-	31.00	643.61	## #DIV/0!	## #DIV/0!
ตุลาคม	-	-	28.00	577.80	## #DIV/0!	## #DIV/0!
พฤศจิกายน	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
ธันวาคม	-	-	-	-	## #DIV/0!	## #DIV/0!
รวม	-	-	144.00	2,987.45		
ค่าเฉลี่ย	-	-	12.00	248.95		

